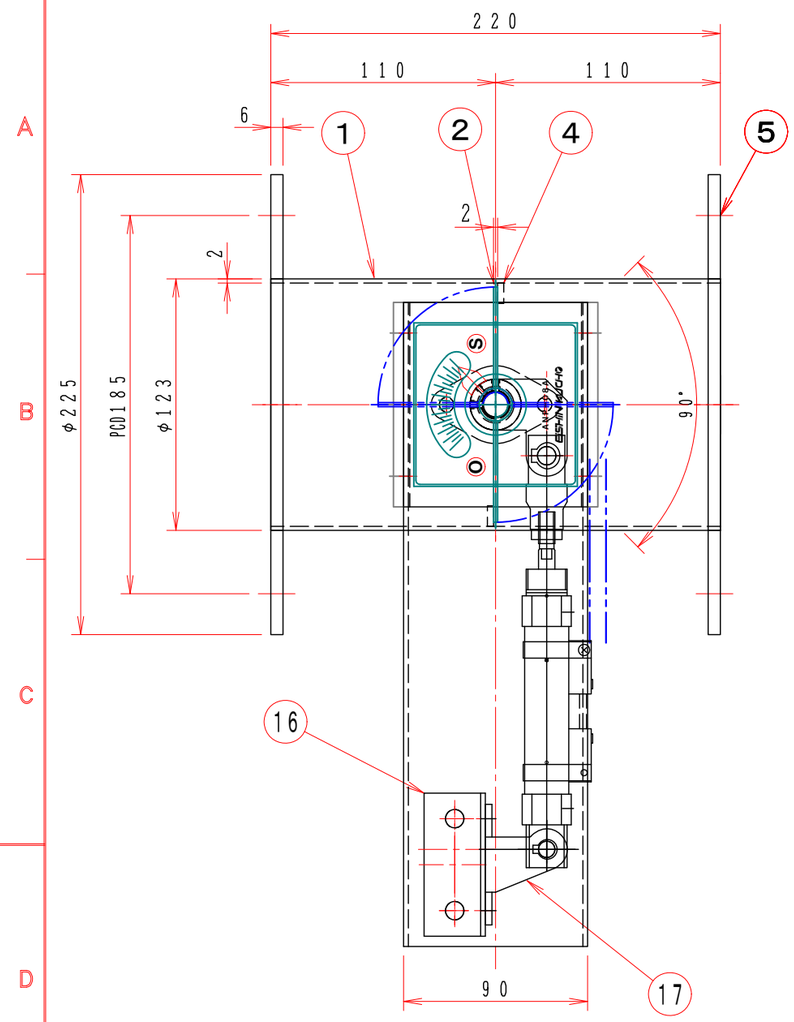

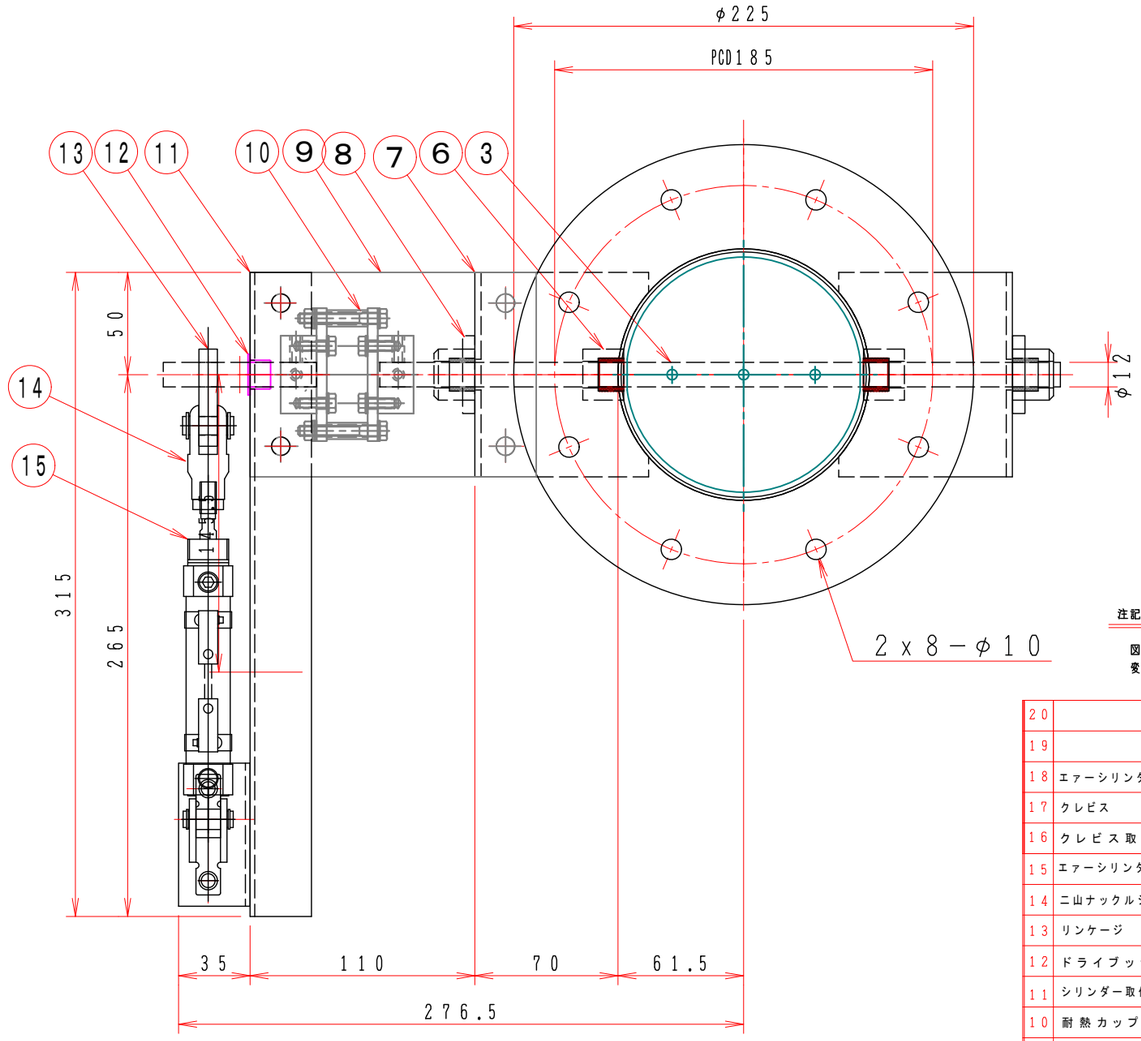

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
20			
19			
18	エアーシリンダー（センサー付）		CDM2E20−50−C73（DC24V）
17	クレビス	1	CM−E020B
16	クレビス取付金具	1	SPC−2.3t
15	エアーシリンダー	1	CM2E20−50
14	ニ山ナックルジョイント	1	Y−020B
13	リンケージ	1	SS−400
12	ドライブッシュ	1	LFZF1210
11	シリンダー取付金具	1	SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C−651212H
9	耐熱接続板	1	PGX−595 5t
8	軸 受	2	UFL−20112CU セラミックス
7	基板取付台	1	SUS−304 2.0t
6	軸受ボス	2	B2012CU
5	フランジ	1組	SUS−304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS−304 3x10
3	シャフト	1	SUS−304 φ12
2	可動羽根	1	SUS−304 2.0t
1	ダンパー本体	1	VD−125φ SUS304 2.0t

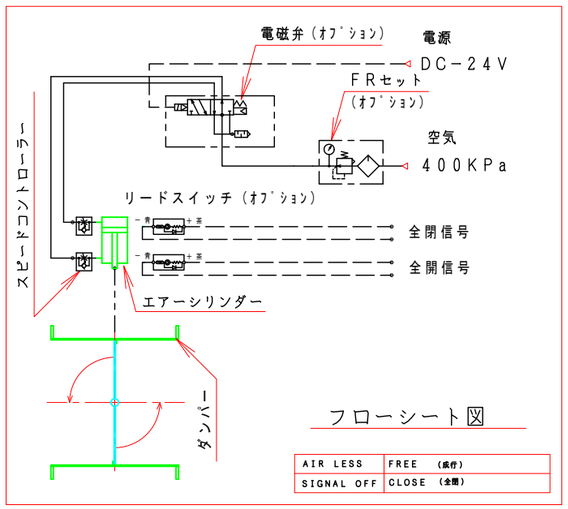

フローシート図

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa［±100mmAq］以下　風速：15m／s以下　温度：−10～400℃以下

☆　エアーシリンダーは仕様により異る場合があります、別途お問い合せ下さい。
☆　開閉センサーの後付は不可（シリンダー交換になります）

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 DEC. 15. 2006

保管 REGISTERED

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

自動ダンパー
EVDAF−125 SHU
［耐熱軸受付］ 400℃ （SUS）

図面番号 DRAWING NO. EVDAF−125 SHU 01 10

変更回数 REV.MARK 02

M/# O/# 工事番号 JOB No.