

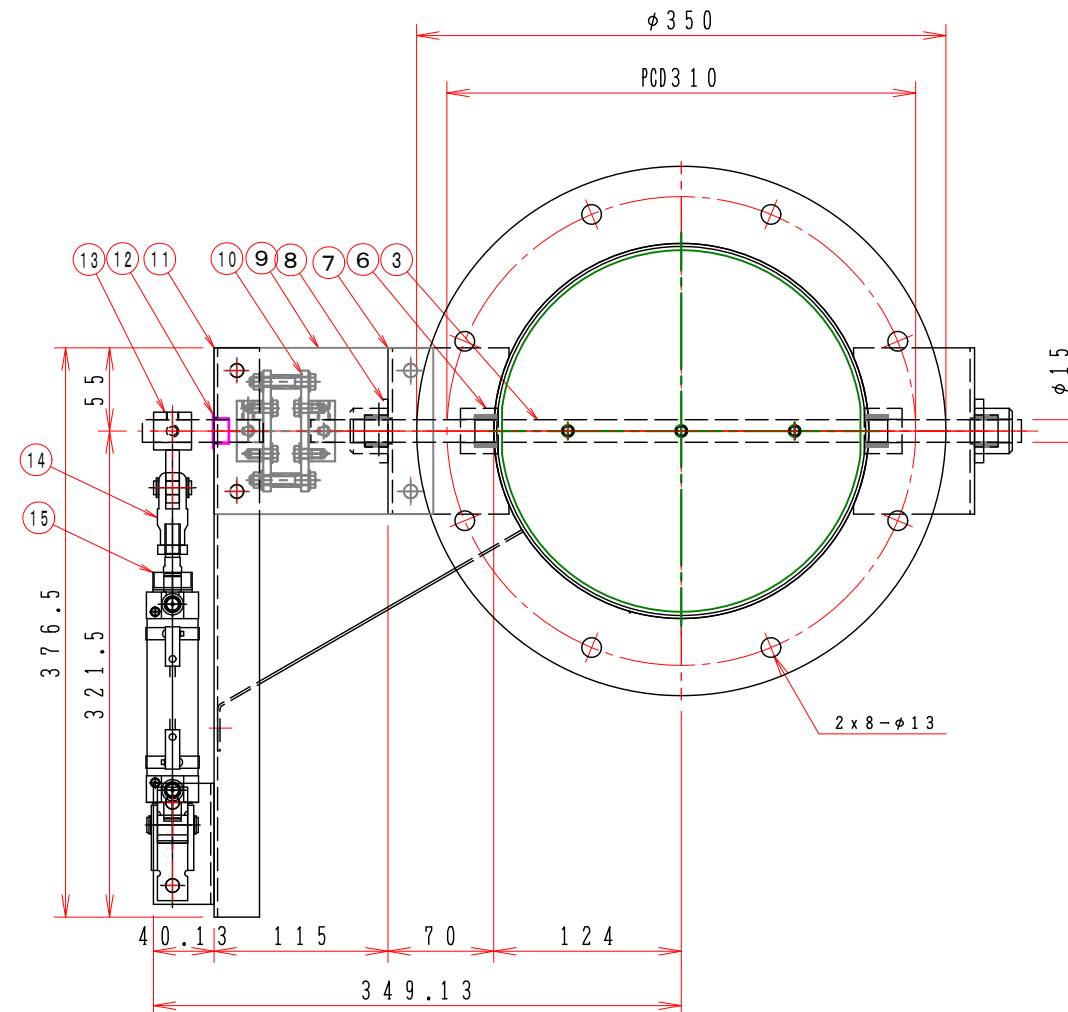


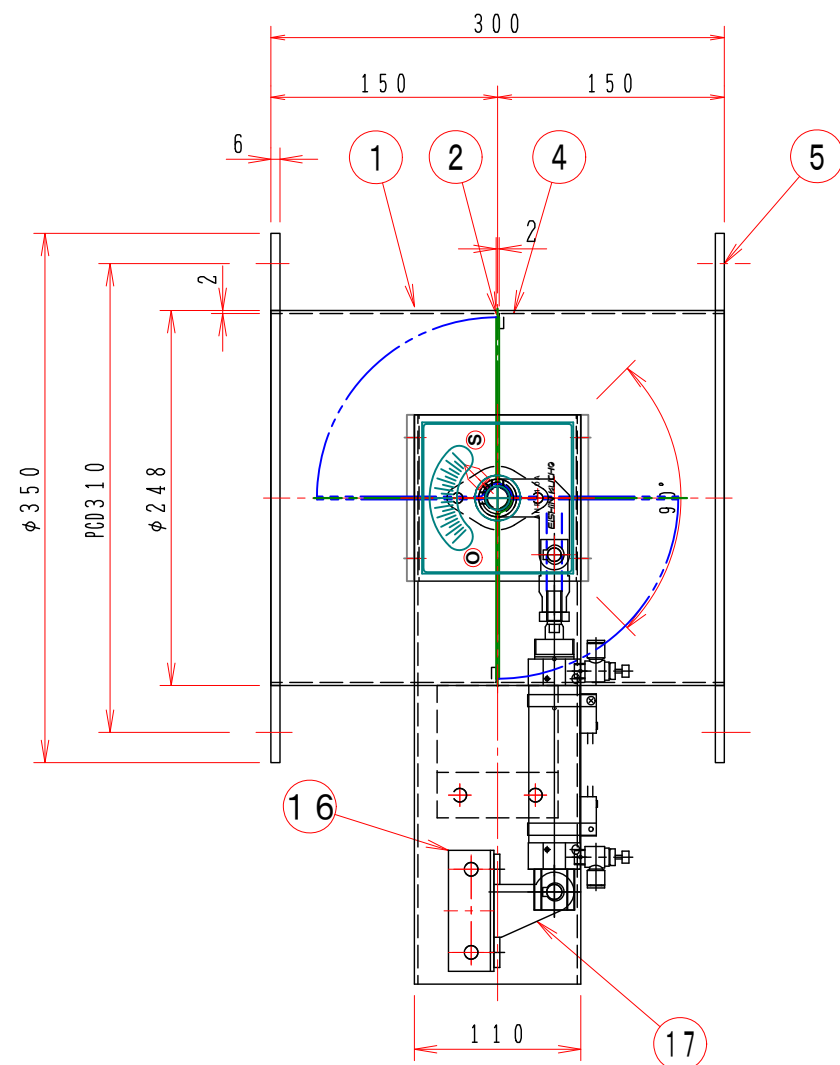

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18	エアーシリンダー（センサー付）		CDM2E32-75-C73（DC24V）
17	クレビス受け	1	CM-E032B
16	クレビス 取 付 金 具	1	SPC-2.3t
15	エアーシリンダー	1	CM2E32-75
14	二山ナックルジョイント	1	Y-032B
13	リンケージ	1	SS-400
12	ドライブッシュ	1	LFZF1510
11	シリンダー取付金具	1	SPC 3.2t
10	耐 熱 カ ッ プ リ ン グ	1	C-1001515H
9	耐熱接続板	1	PGX-595 5t
8	軸 受	2	UCFL-20215CS セラミックス
7	基板取付台	2	SUS-304 3t
6	軸受ボス	2	B20215CS セラミックス
5	フランジ	1組	SUS-304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ15
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	VD-250φ SUS304 2.0t
No	部 品 名 称 TITLE	数 量 QTY	備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）

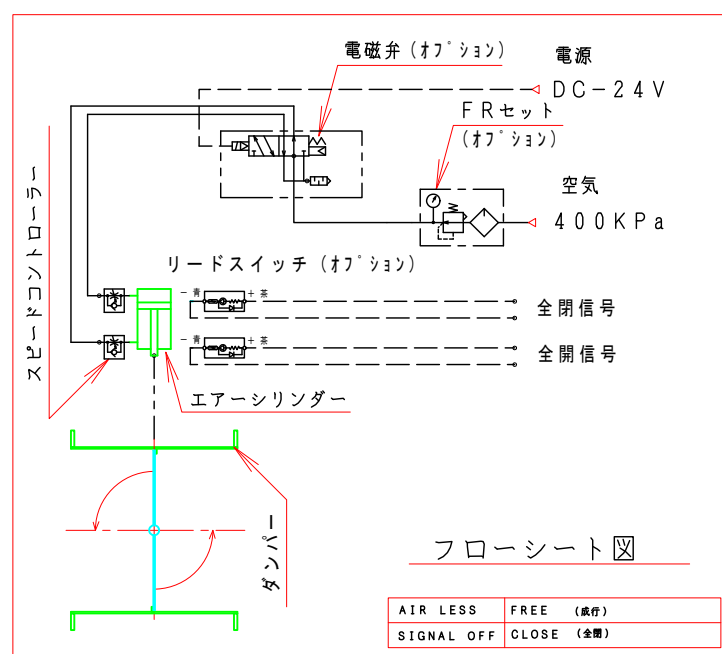

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 溫度：-10~400℃ 以下

☆ エアーシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

		回 数 REV. MARK		 承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田 DEC. 15. 2006	名称 TITIF	
		年月日 DATE			自動ダンパー	
		承認 APPROVED BY			EVDAF-250 SHU	
		変更者 REVISED BY			[耐熱軸受付] 400℃ (SUS)	
		記 事 CONTENTS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	図面番号 DRAWING NO. EVDAF-250 SHU	
					変 REV. MARK 更 回 数 00	
				保管 REGISTERED	工事番号 108 No.	