


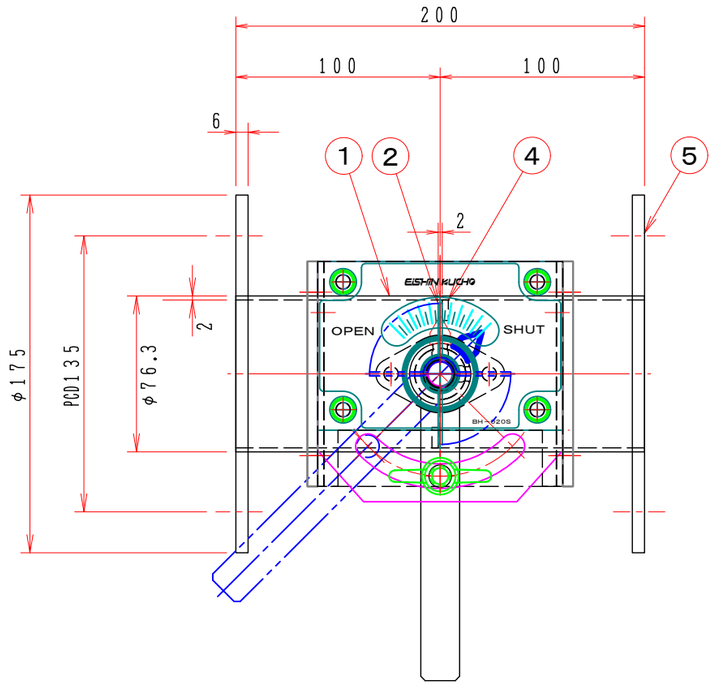


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

## 特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

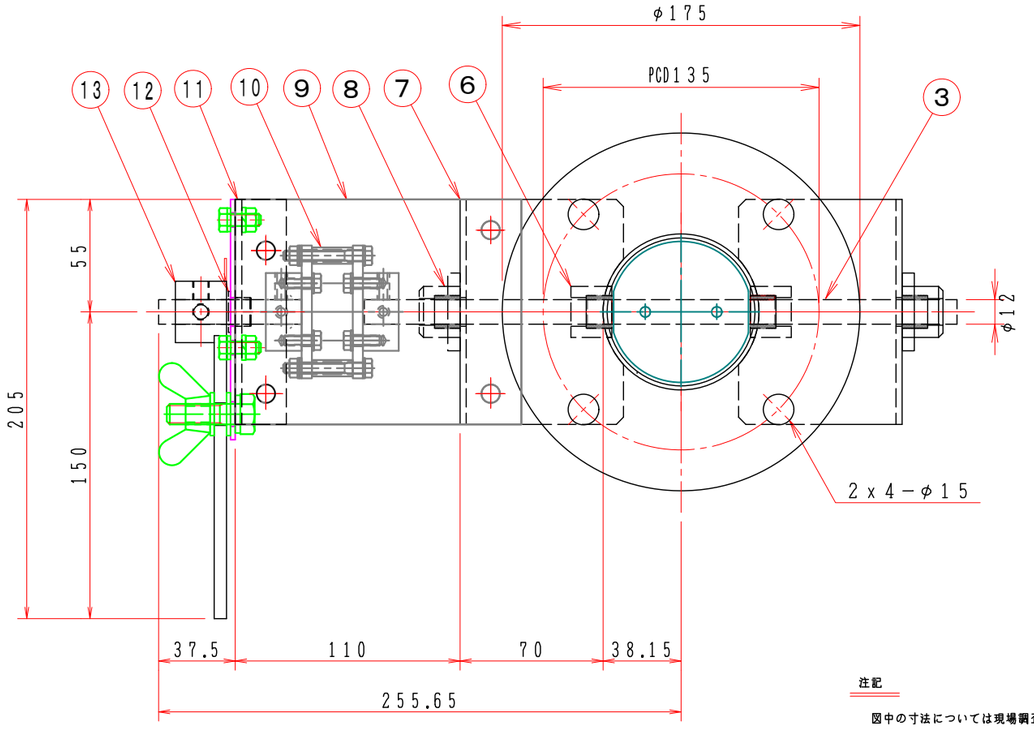2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±2．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：−10～400℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考（規格・寸法）(DIMENSIONS) |
|---|---|---|---|
| 15 | | | |
| 14 | | | |
| 13 | 手動ハンドル | 1 | BH−020S　SS400 |
| 12 | ドライブッシュ | 1 | LFZF12−10 |
| 11 | ハンドル取付金具 | 1 | SPC　3．2t |
| 10 | 耐熱カップリング | 1 | C651212H　　PGX−595 |
| 9 | 耐熱接続板 | 1 | PGX−595　5．0t |
| 8 | 軸　受 | 2 | F20112CU　　CERAMICS |
| 7 | 基板取付台 | 2 | SUS　304　3．0t |
| 6 | 軸受ボス | 2 | B20112CU　　CERAMICS |
| 5 | フランジ | 1組 | SUS　304　6．0t |
| 4 | 羽根当て | 1 | SUS　304　3x10 |
| 3 | シャフト | 1 | SUS−304　φ12 |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SUS−304　2．0t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | MD−75φ　SUS−304　2．0t |

| 回数 REV.MARK | 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY | 記事 CONTENTS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2006

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー

EBDF−75SHU

（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

図面番号 DRAWING NO. EBDF−75SHU

01/10

変更回数 REV.MARK 01

M/#　保管 REGISTERED　O/#　工事番号 JOB No.