

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

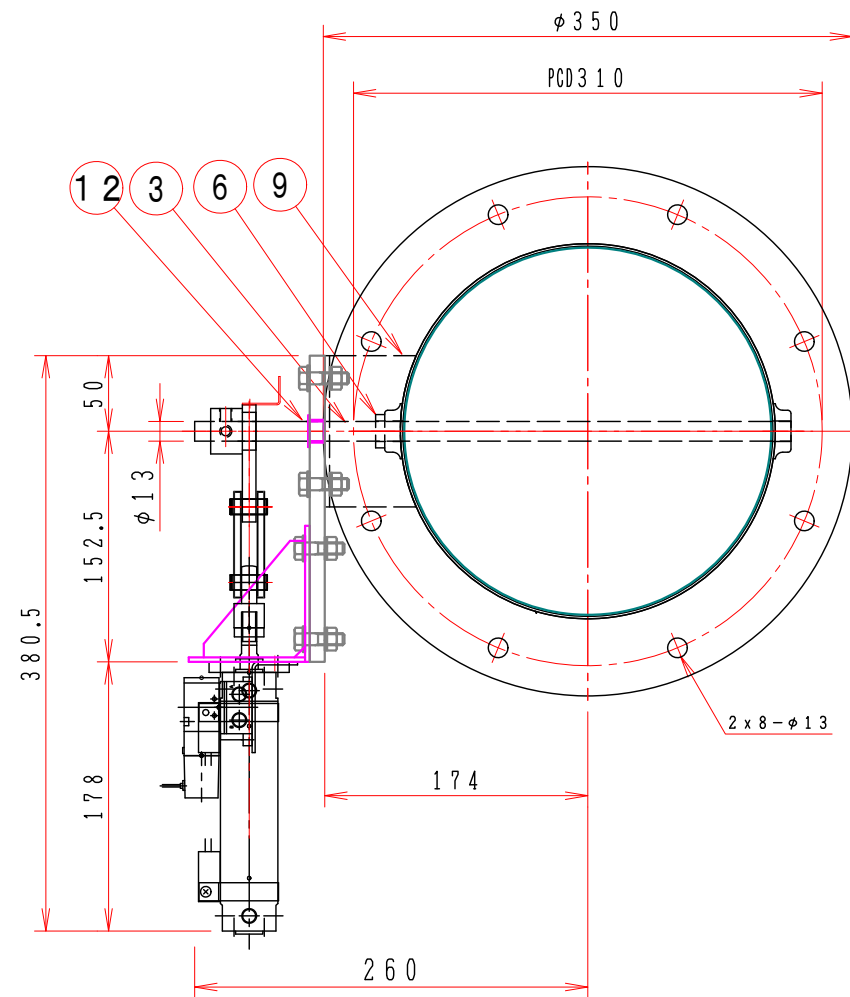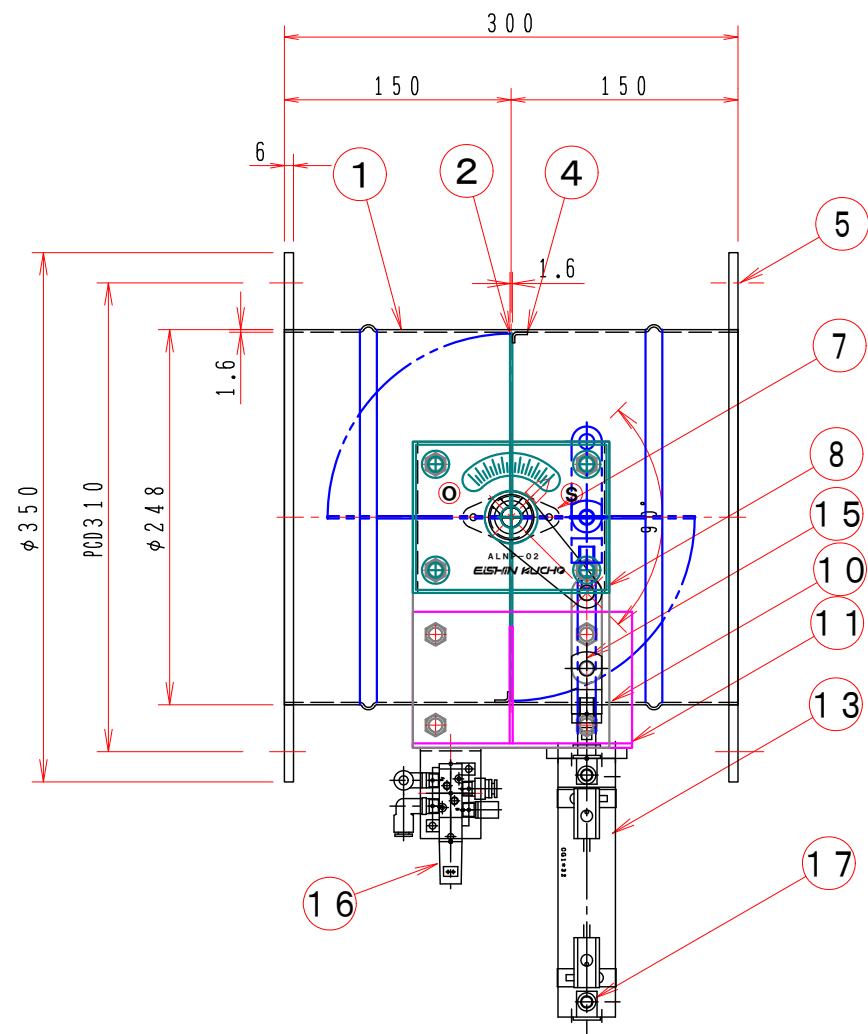

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19	ハーフユニオン	KQ2H06-01S	オプション
18	サイレンサー	AN103-01	オプション
17	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S	オプション
16	電磁弁	VZ3140-5LZ-01	オプション
15	一山ナックルジョイント	1 I-G03	
14	エアシリンダー	CG1FN32-100-B54-XB6	オプション
13	エアシリンダー	CG1F32-100-XB6	
12	ドライブッシュ	1 LFZF13-10	
11	シリンダー取付金具	1 SPC-3.2t	
10	耐熱基板	1 PMX-573	
9	基板取付台	1 SPC-3.2t	
8	リンク板	2 SS400 4.5t	
7	リンクージ	1 SS-400	
6	軸受	2 SPC 1.0t	
5	フランジ	1組 SS400 6.0t	
4	羽根当て	1 SS400 3x10	
3	シャフト	1 SGD φ13	
2	可動羽根	1 SPC-1.6t	
1	ダンパー本体	1 VD-250φ SPC 1.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)


特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下

☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

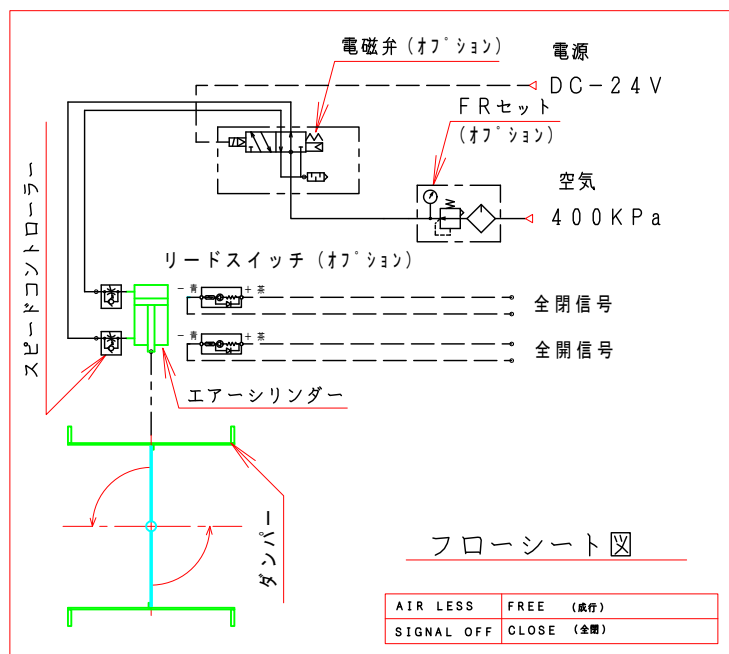

フローシート図

AIR LESS	FREE (減速)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	武田
mm	DEC. 15. 2006
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITIF	自動ダンパー EVDAF-250EHS 板金プレスダンパー
図面番号 DRAWING NO.	01 10
変更回数	00

保管 REGISTERED

工事番号
JOB No.