


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
20				
19	ハーフユニオン	KQ2H06-01S		オプション
18	サイレンサー	AN103-02		オプション
17	スピードコントローラー	AS2201F-02-06S		オプション
16	電磁弁	VZ5140-5LZ-02		オプション
15	エアシリンダー	CG1FN40-100-B54-XB6		オプション
14	山ナックルジョイント	1 I-G04		
13	エアシリンダー	1 CG1FN40-100-XB6		
12	ドライブッシュ	1 LFZF13-10		
11	シリンダー取付金具	1 SPC-3.2t		
10	耐熱基板	1 PMX-573		
9	基板取付台	1 SUS-304 3.0t		
8	リンク板	2 SS400 6.0t		
7	リンケージ	1 SS-400		
6	軸受	2 SUS-304 1.5t		
5	フランジ	1組 SUS 6.0t		
4	羽根当て	1 SUS-304 3x15		
3	シャフト	1 SUS-304 φ13		
2	可動羽根	1 SUS-304 1.5t		
1	ダンパー本体	1 VD-400φ SUS304 1.5t		

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 内外面仕上げは酸洗いとする。
  - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧: ±490Pa[±50mmAq]以下 風速: 15m/s以下 温度: -10~200℃以下
- ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

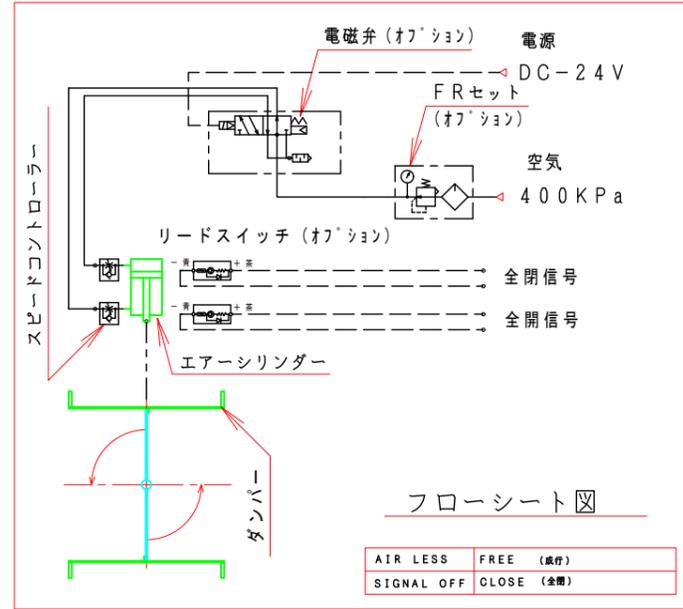

AIR LESS	FREE (減付)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	EVDAF-400EHU
変更者 REVISED BY	mm	DEC. 15. 2006	板金プレスダンパー
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		耐火 200℃ (SUS)
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	図面番号 DRAWING NO.	01 10
変更回数		EVDAF-400EHU	01
		工事番号 JOB No.	