


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19	ハーフユニオン	KQ2H06-01S	オブション
18	サイレンサー	AN103-01	オブション
17	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S	オブション
16	電磁弁	VZ3140-5LZ-01	オブション
15	エアシリンダー	CDG1FN20-100-B54-XB6	オブション
14	一山ナックルジョイント	1 I-G02	
13	エアシリンダー	1 CG1FN20-100-XB6	
12	軸受	2 UFL-20112ES	セラミックス
11	シリンダー取付金具	1 SPC-3.2t	
10	耐熱基板	1 PGX-595	
9	軸受取付台	2 SPC-3.2t	
8	リンク板	2 SS400 4.5t	
7	リンケージ	1 SS-400	
6	軸受ボス	2 B2012ES	
5	フランジ	1組 SS400 6.0t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ12	
2	可動羽根	1 SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 VD-75φ SPC 2.3t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±4980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下  
 ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

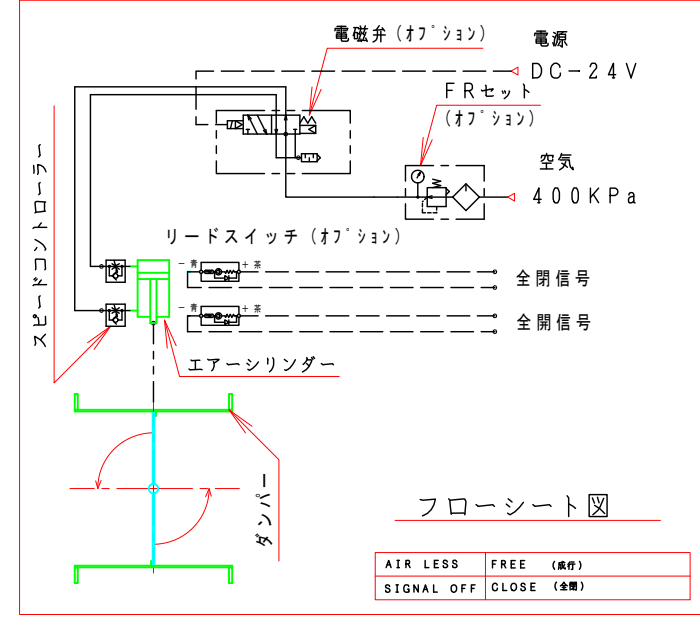

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	EVDAF-75SHS
変更者 REVISED BY	mm	DEC. 15, 2006	耐熱 400℃ (SS)
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社		図面番号 DRAWING NO.
	EISHIN KUCHO CO., LTD.		EVDAF-75SHS
	保管 REGISTERED		01 10
			変更 REV. MARK 回数 01
			工事番号 JOB No.