


|    |               |                       |         |
|----|---------------|-----------------------|---------|
| 15 | 電磁弁、開平信号付     | TA2-050D-31-SN5       | オプション   |
| 14 | 電磁弁付          | TA2-050D-30-SN5       | オプション   |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1 TA2-050D-00         |         |
| 12 | アダプター         | 1 SS400               |         |
| 11 | 駆動部取付け板       | 1 SPC 3.2t            |         |
| 10 | 耐熱カップリング      | 1 C-802020H           | PGX-595 |
| 9  | 耐熱接続板         | 2 PGX-595 10t         |         |
| 8  | 軸受            | 2 UFL-20420CS         | セラミックス  |
| 7  | 軸受取付架台        | 2 SUS-304 4.0t        |         |
| 6  | シャフトボス        | 2 B20420CS            | セラミックス  |
| 5  | フランジ          | 1 SUS304 12t          |         |
| 4  | 羽根当て          | 1 SUS-304 3.0t        |         |
| 3  | シャフト          | 1 SUS-304 φ20         | センターレス  |
| 2  | 可動羽根          | 1 SUS304 3.0t         |         |
| 1  | ダンパー本体        | 1 MD-400φ SUS304 3.0t |         |

二位置制御 (閉→成行)

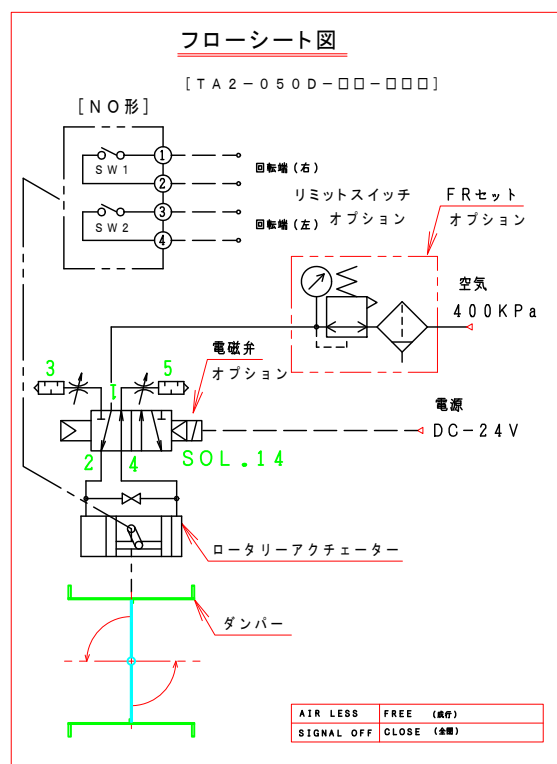

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

|                          |                                  |                                    |                                                     |                                                    |  |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 回数 REV. MARK<br>年月日 DATE | 承認 APPROVED BY<br>変更者 REVISED BY | 承認 APPROVED BY<br>設計 DESIGNED BY   | 検図 CHECKED BY<br>製図 DRAWN BY<br>武田<br>OCT. 23, 2015 | 名称 TITLE<br>エアードライブ・ダンパー<br>EHDALF-400SHU<br>(SUS) |  |
|                          |                                  |                                    |                                                     | 図面番号 DRAWING NO.<br>EHDALF-400SHU                  |  |
| 記事 CONTENTS              |                                  | 栄進空調株式会社<br>EISHIN KUCHO CO., LTD. |                                                     | 変更回数 REV. MARK<br>01<br>10<br>01                   |  |
| 保管 REGISTERED            |                                  | #                                  |                                                     | 工事番号 JOB No.                                       |  |