


フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

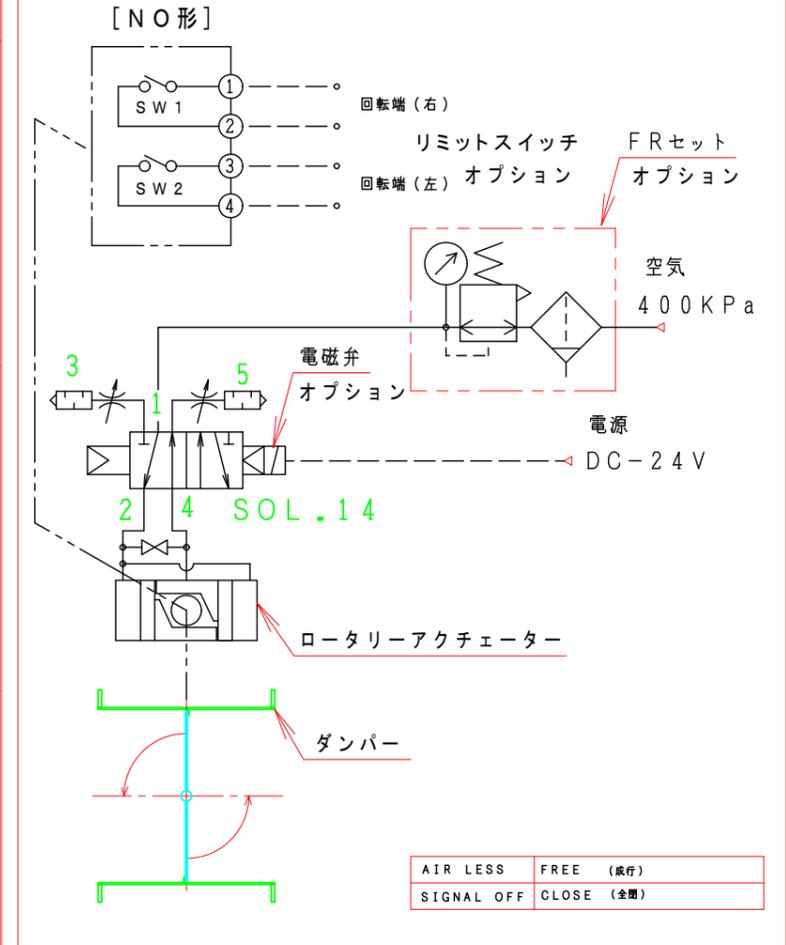

AIR LESS	FREE (成行)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5 オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t PGX-595
9	軸受取付基台	2 SUS-304 3.0t
8	耐熱カップリング	1 C-651212H PGX-595
7	軸受け	2 F20112CS
6	シャフトボス	2 B20112CU
5	フランジ	2 SUS304 PL=10t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ12
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-75φ SUS304 3.0t

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下
★ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動・ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	EHDHAF-75-SHU
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	DEC. 18. 2006	耐熱400℃(SUS)
変更 REVISIONS	栄進空調株式会社	EISHIN KUCHO CO., LTD.	図面番号 DRAWING NO.
変更	保管 REGISTERED	01	変更回数 01
#	10	01	工事番号 JOB No.