

1 2 3 4 5 6 7 8

A

A

B

B

C

C

D



D

E

E

F

F

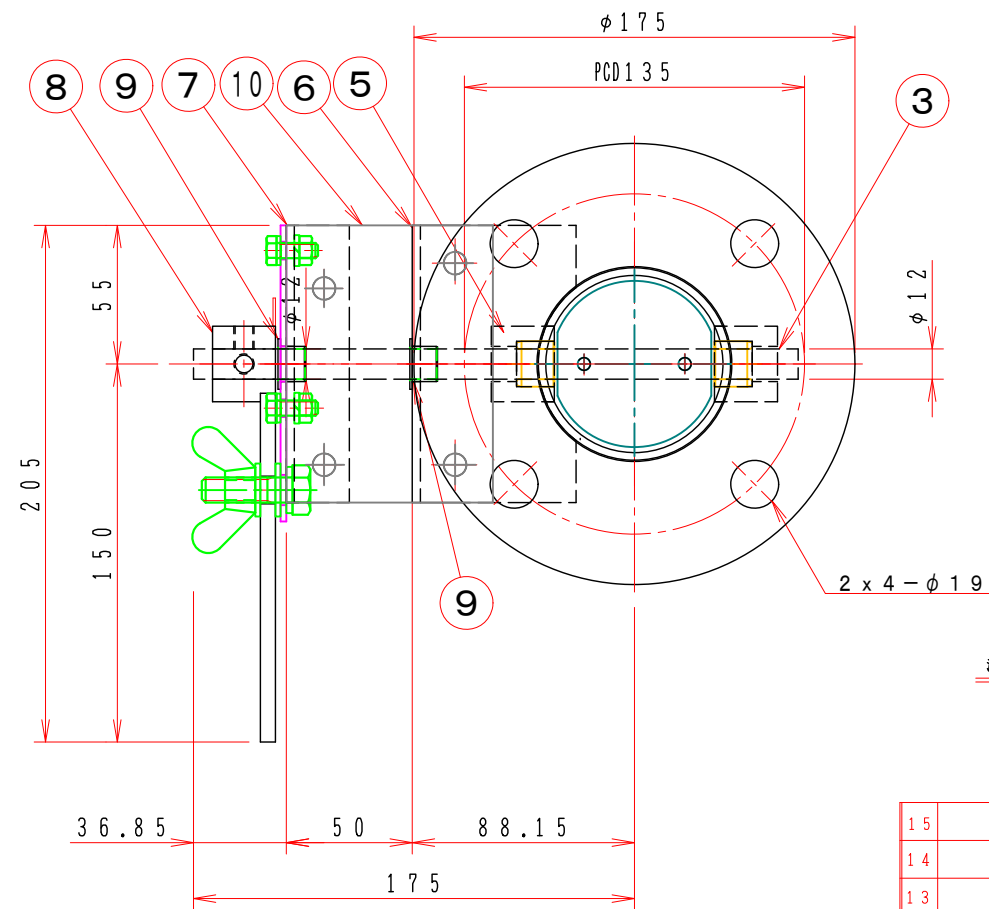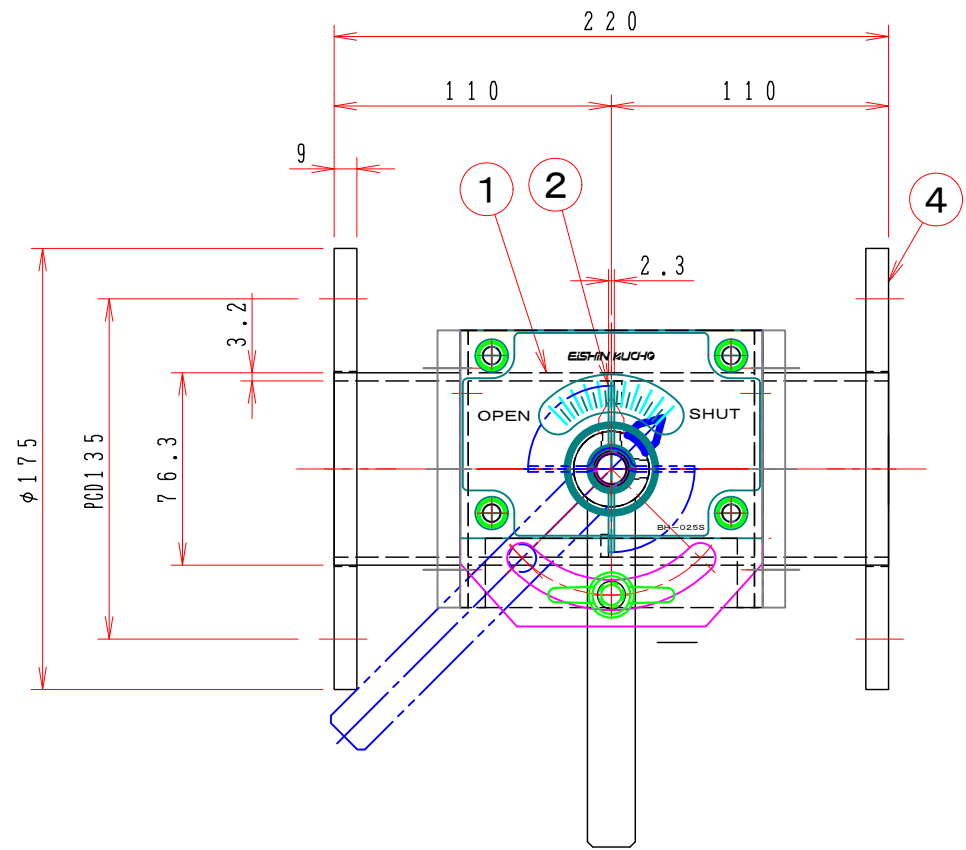

注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

15			
14			
13			
12			
11			
10	接続板	2	SS400 9.0t
9	ドライブッシュ	2	LFZF12-10
8	手動ハンドル	1	BH-025S SS400
7	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
6	基板取付台	1	SPC 3.2t
5	軸受ボス	2	B20112MU
4	フランジ	1組	SS400 9.0t
3	シャフト	1	SGD φ12
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: パタフライ・ダンパー EBDHLF-75S (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EBDHLF-75S

変更回数 REV. MARK: 01

変更回数: 01

1 2 3 4 5 6 7 8