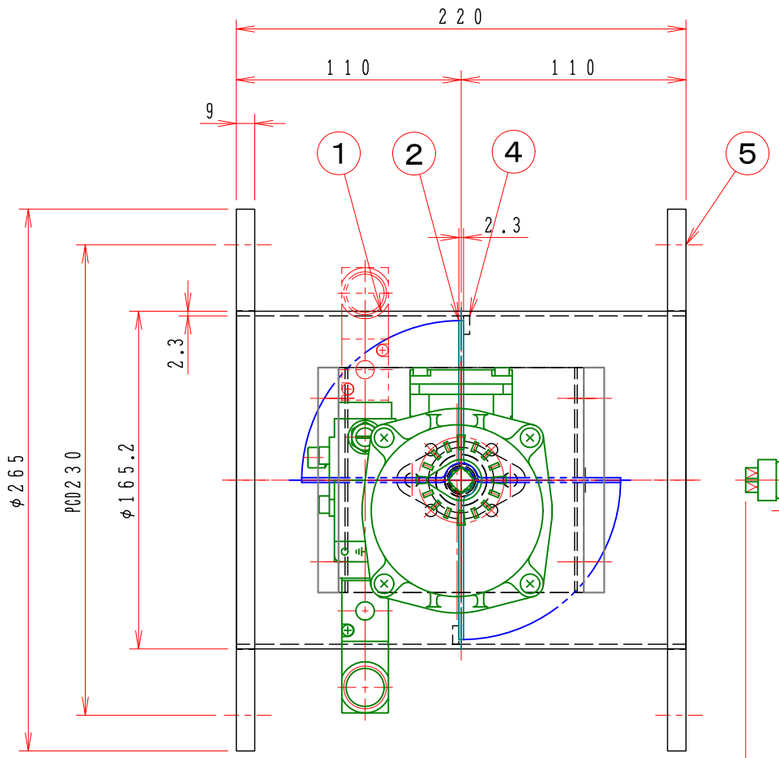

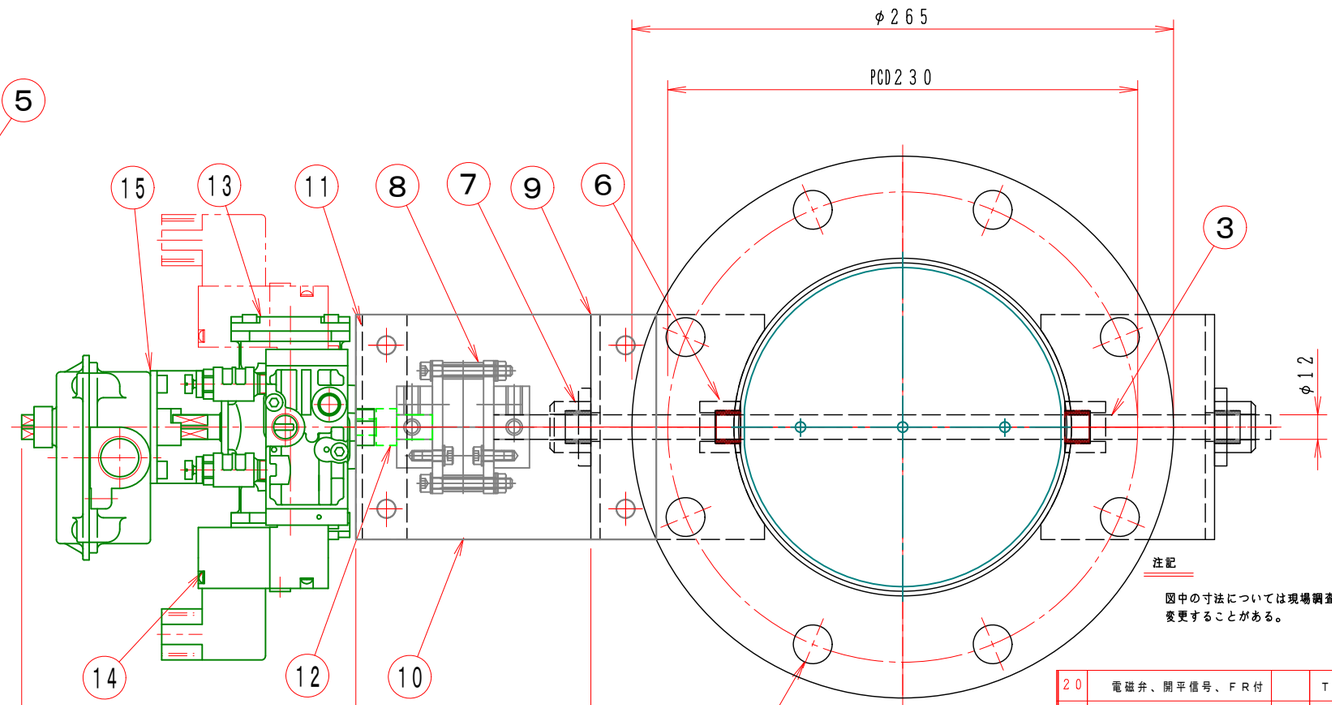

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
20	電磁弁、開平信号、ＦＲ付		ＴＡ２−０４０２Ｄ−３２−ＳＮ５　オプション
19	電磁弁、開平信号付		ＴＡ２−０４０２Ｄ−３１−ＳＮ５　オプション
18	電磁弁付		ＴＡ２−０４０２Ｄ−３０−ＳＮ５　オプション
17	ロータリーアクチェーター	1	ＴＡ２−０４０２Ｄ−００
16	電磁弁、開平信号、ＦＲ付		ＴＡ２−０４０Ｄ−３２−ＳＮ５　オプション
15	電磁弁、開平信号付		ＴＡ２−０４０Ｄ−３１−ＳＮ５　オプション
14	電磁弁付		ＴＡ２−０４０Ｄ−３０−ＳＮ５　オプション
13	ロータリーアクチェーター	1	ＴＡ２−０４０Ｄ−００
12	アダプター	1	ＳＳ４００
11	駆動部取付板	1	ＳＰＣ　３．２ｔ
10	断熱接続板	2	ＰＧＸ−５９５　１０ｔ
9	軸受取付基台	2	ＳＰＣ　４．５ｔ
8	耐熱カップリング	1	Ｃ−８０１２１２Ｈ　　ＰＧＸ−５９５
7	軸　　受	2	Ｆ−２０１１２ＣＳ
6	シャフトボス	2	Ｂ２０２１２ＣＳ
5	フランジ	1組	ＪＩＳ−５Ｋ　ＳＳ４００　９．０ｔ
4	羽根当て	1	ＳＳ４００　３ｘ９
3	シャフト	1	ＳＧＤ　φ１２
2	可動羽根	1	ＳＰＣ　２．３ｔ
1	ダンパー本体	1	ＭＤ−１５０Ａ　ＳＰＣ　２．３ｔ

フローシート図

［ＴＡ２−０４０２Ｄ−□□−□□□］

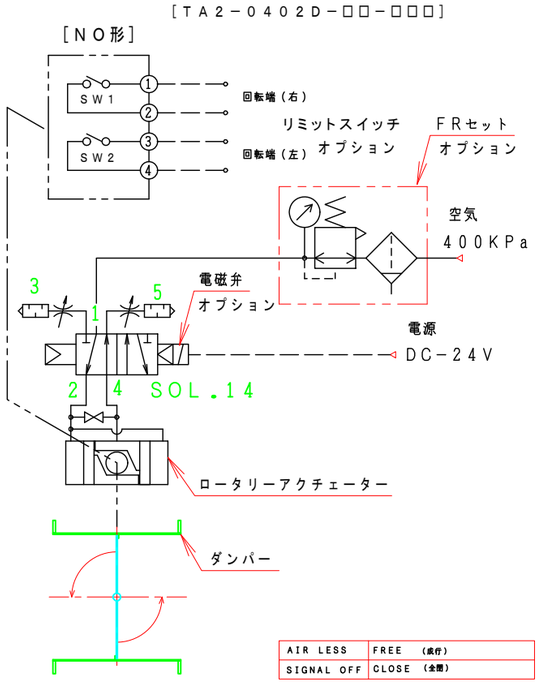

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。　　外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。

静圧：±２．０ＫＰａ以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：−１０〜４００℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

回　数 REV.MARK	年月日 DATE	承　認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記　事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE　1：3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY　。　。

設計 DESIGNED BY　。　。

検図 CHECKED BY　。　。

製図 DRAWN BY　Takeda　2006．05．10

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

自動・ダンパー
パイプサイズ／ローターリアクチェーター
ＥＨＰＡＬＦ−１５０Ａ−ＳＨＳ

耐熱４００℃　（ＳＳ）

EHPALF−150A−SHS

01/10

変更回数 REV.MARK　01

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.