


スプリングリターン(閉)

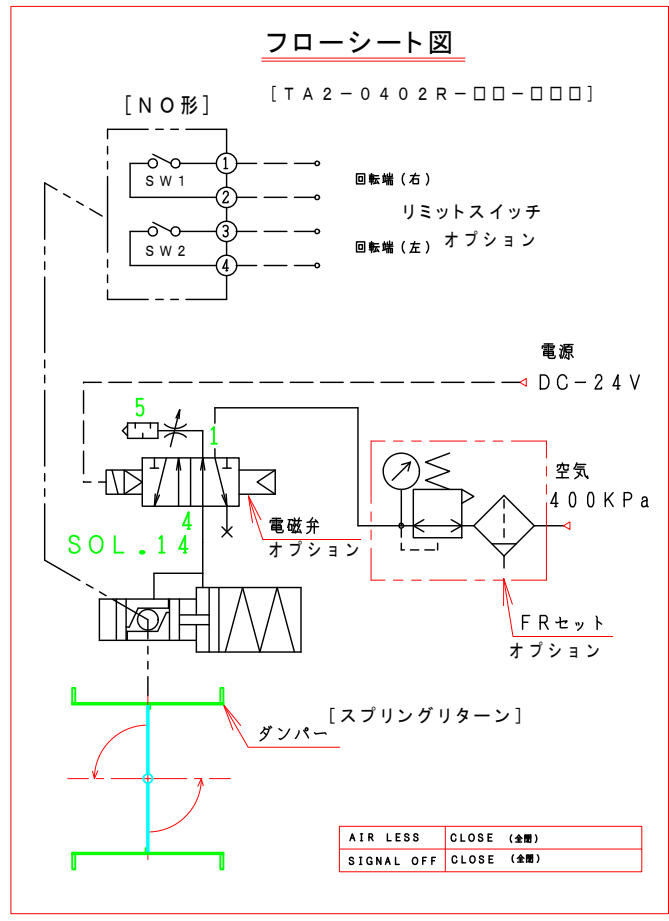

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: $\pm 4.0 \text{ KPa}$ 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: $-10 \sim 60 \text{ }^\circ\text{C}$ 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
12	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
11	接続板	2 SS400 6t
10	取付基台	1 SUS-304 3.0t
9	アダプター	1 A-301812
8	ドライブッシュ	1 LFZF12-6
7	シャフトボス	2 B20112MU
6	フランジ	2 PL=10t (SUS-304)
5	羽根当て	1 SUS304 3x10
4	シャフト	1 SUS304 $\phi 12$
3	可動羽根	1 SUS304 2.0t
2	ダンパー本体	1 MD-75 ϕ SUS304 3.0t
1		

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動・ダンパー EHDHARLF-75-U スプリングリターン
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	DE. 18. 2006	耐熱 200 $^\circ\text{C}$ (SUS)
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	図面番号 DRAWING NO. EHDHARLF-75-U
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	01 10	変更回数 01
M/#	工事番号 JOB No.		