


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063R-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-063R-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-063R-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063R-00	
12	アダプター	1 A-631425 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	カップリング	1 C-402550 SS400	
7	軸受け	2 F20525MU	
6	シャフトボス	2 UFL005x2+X005+D005	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 12t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ25	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-400A SUS-304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

スプリングリターン(閉)

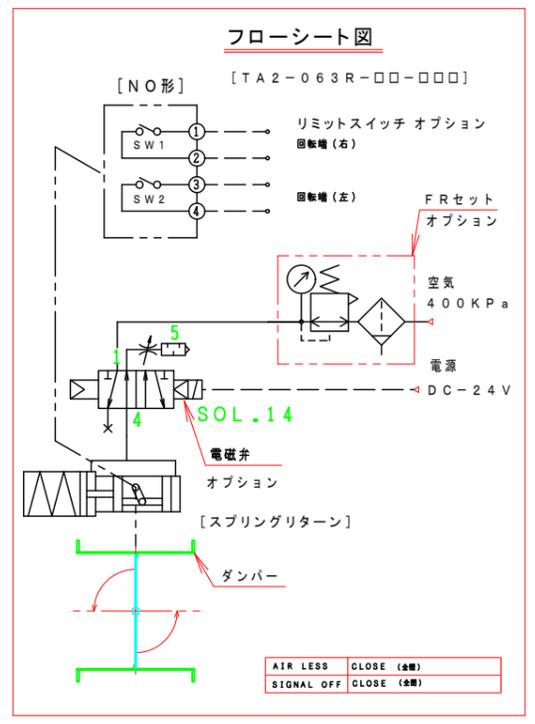

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時: 開(閉)/空気 遮断時: 閉(開)/スプリング

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動・ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	EHPHARF-400A-U
変更者 REVISED BY	mm	DEC. 18. 2015	[スプリングリターン]
記事 CONTENTS	EISHIN KUCHO CO., LTD.		(SUS)
変更 REVISIONS	栄進空調株式会社		図面番号 DRAWING NO.
M/#	保管 REGISTERED		EHPHARF-400A-U
			01 10
			変更回数 01
			工事番号 JOB No.