


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
13	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
12	開閉信号	S2	オプション
11	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
10	ドライブッシュ	1 LFZF15-10	
9	ドライブッシュ	1 LFZF12-10	
8	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t	
7	部品取付け板	1 SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2 B20112MS	
5	フランジ	1 SS400 9.0t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ12	
2	可動羽根	1 SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-100φ SPC 2.3t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ スプリングにより全閉(EHDM LRF-□□□-S)・スプリングにより全開(EHDM L L F-□□□-S)

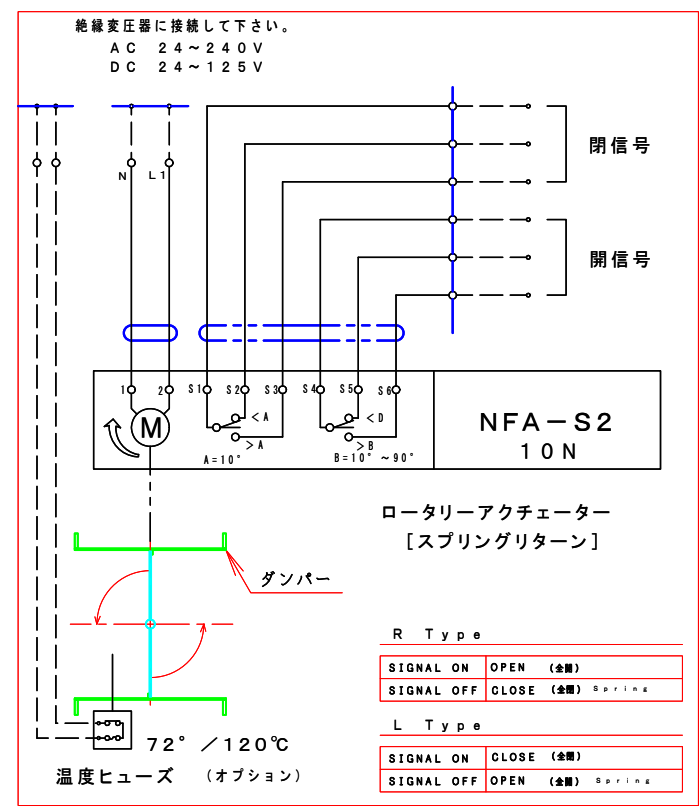

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	モーター・ダンパー
承認 APPROVED BY	1:3	製図 DRAWN BY	EHDM L R (L) F-100 S
変更者 REVISED BY	単位 UNITS	Takeda	スプリングリターン
		2006.05.10.	(SS)
記事 CONTENTS	<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更 REV. MARK 回数 01 00
	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.	