


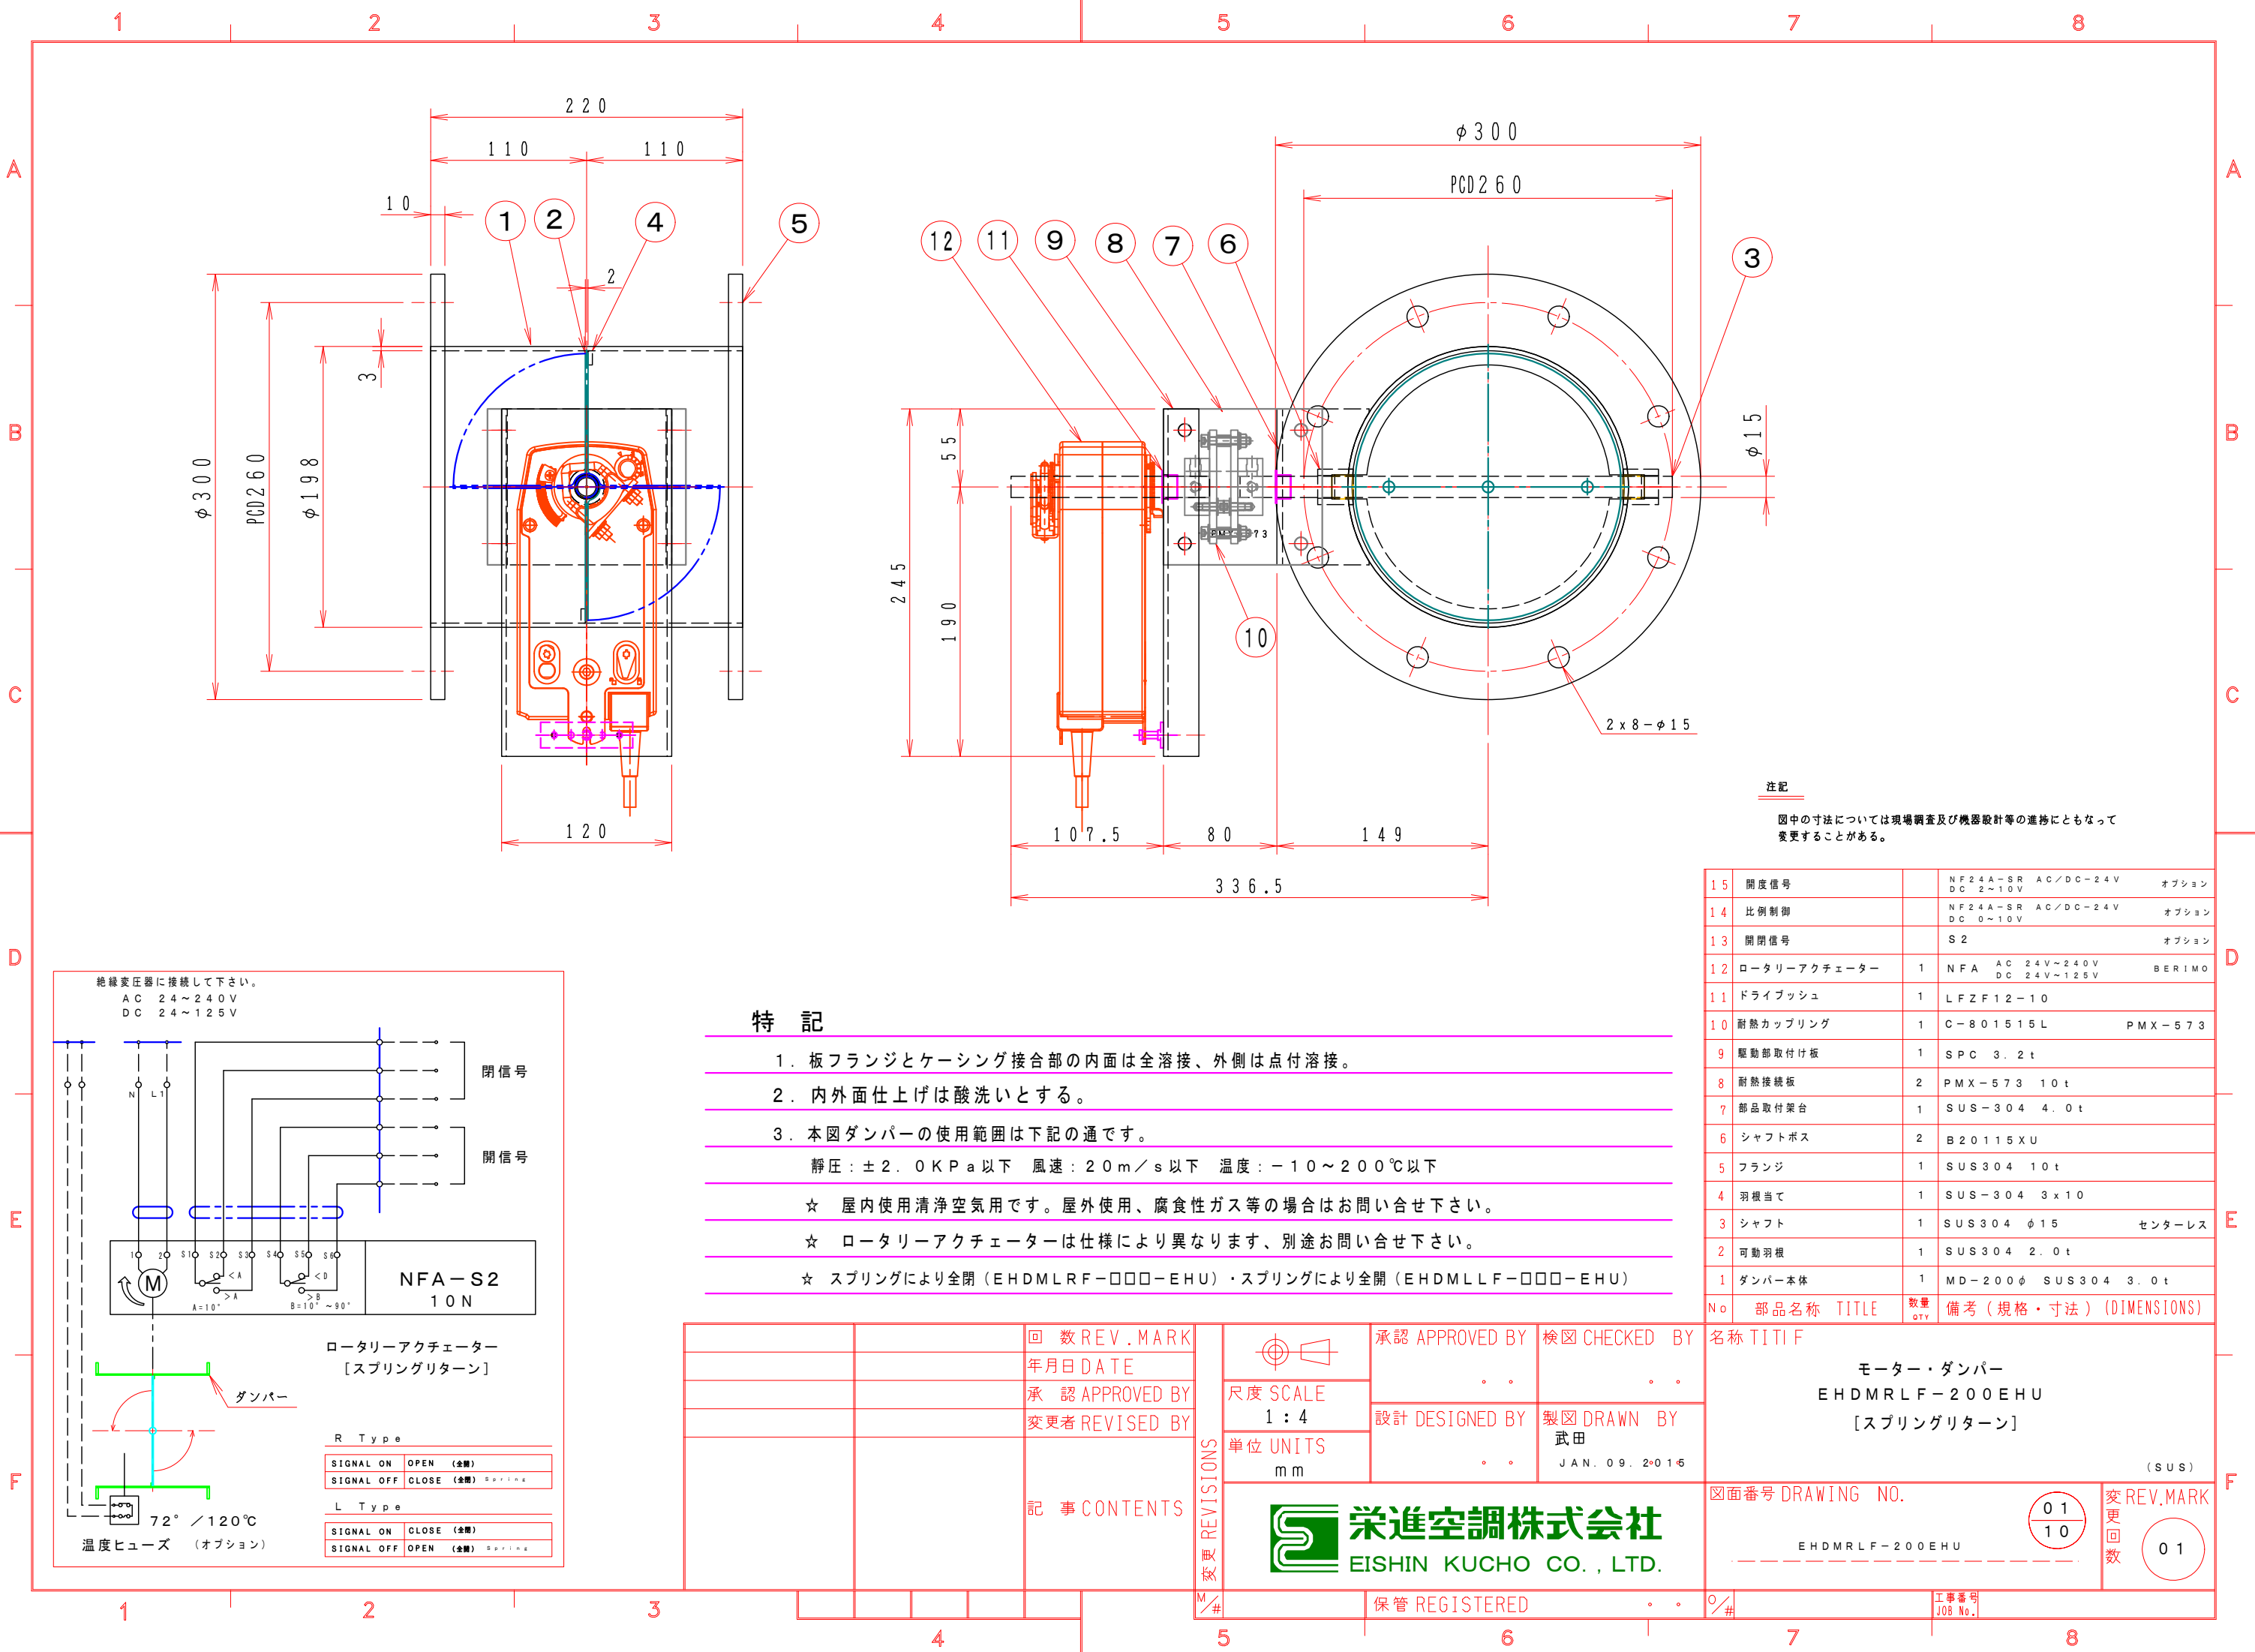

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	開度信号		N F 2 4 A - S R A C / D C - 2 4 V D C 2 ~ 1 0 V	オプション
14	比例制御		N F 2 4 A - S R A C / D C - 2 4 V D C 0 ~ 1 0 V	オプション
13	開閉信号		S 2	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	N F A A C 2 4 V ~ 2 4 0 V D C 2 4 V ~ 1 2 5 V	BERIM
11	ドライブシュ	1	L F Z F 1 2 - 1 0	
10	耐熱カップリング	1	C - 8 0 1 5 1 5 L	PMX - 5 7 3
9	駆動部取付け板	1	S P C 3 . 2 t	
8	耐熱接続板	2	PMX - 5 7 3 1 0 t	
7	部品取付架台	1	S U S - 3 0 4 4 . 0 t	
6	シャフトボス	2	B 2 0 1 1 5 X U	
5	フランジ	1	S U S 3 0 4 1 0 t	
4	羽根当て	1	S U S - 3 0 4 3 x 1 0	
3	シャフト	1	S U S 3 0 4 φ 1 5	センターレス
2	可動羽根	1	S U S 3 0 4 2 . 0 t	
1	ダンパー本体	1	M D - 2 0 0 φ S U S 3 0 4 3 . 0 t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）	

- 特記
- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面仕上げは酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ スプリングにより全開(EHDMMLRF-□□□-EHU)・スプリングにより全開(EHDMMLLF-□□□-EHU)

回数REV.MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	武田	JAN. 09. 2016	
変更者 REVISED BY	単位 UNITS	mm	
記事 CONTENTS			図面番号 DRAWING NO.
EHDMLRF-200EHU			01 10
保管 REGISTERED			工事番号 JOB No.

