

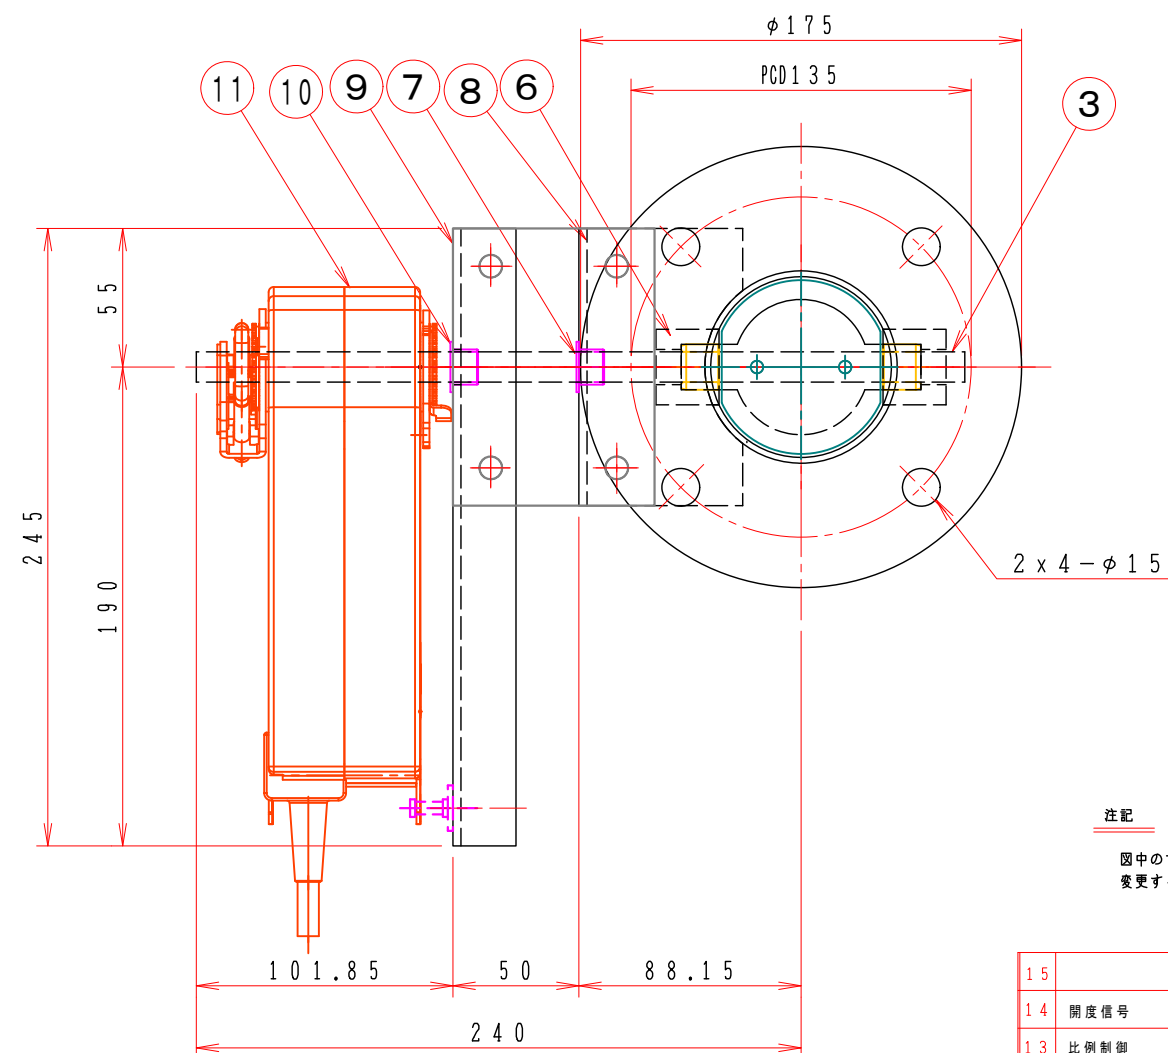


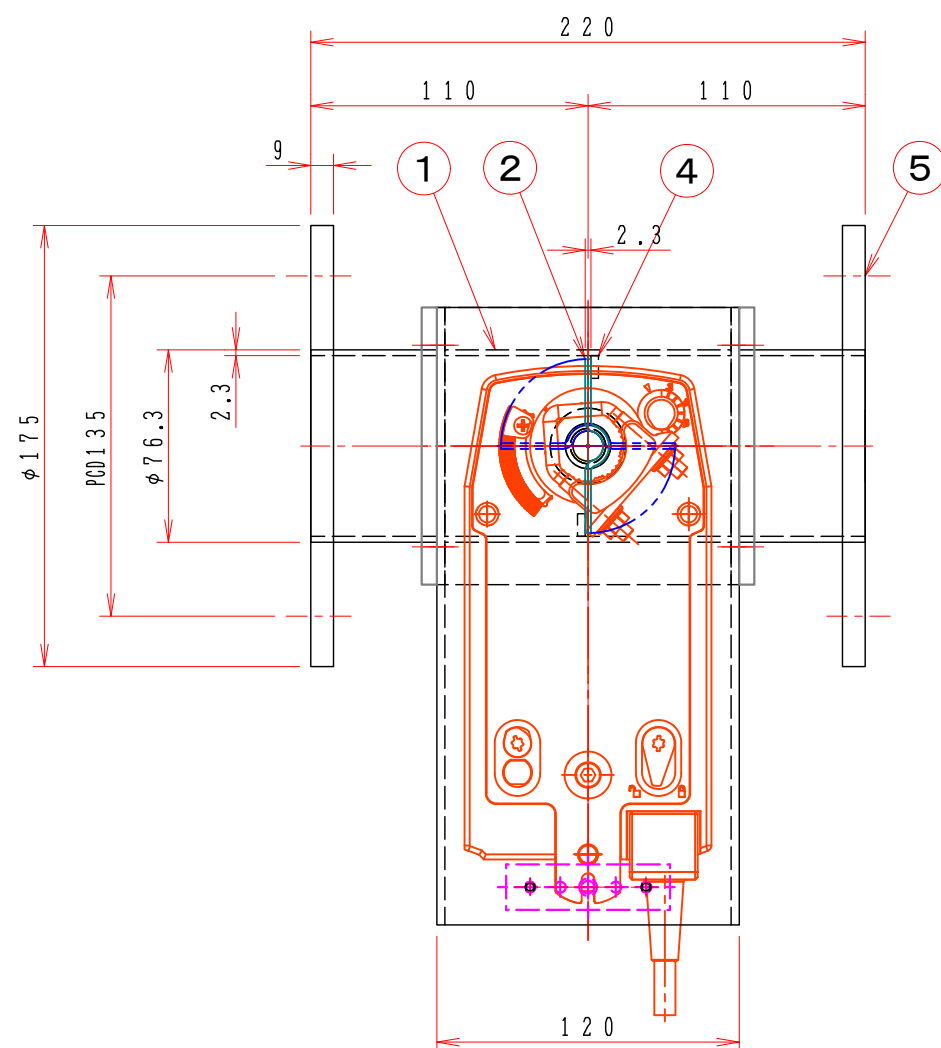

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

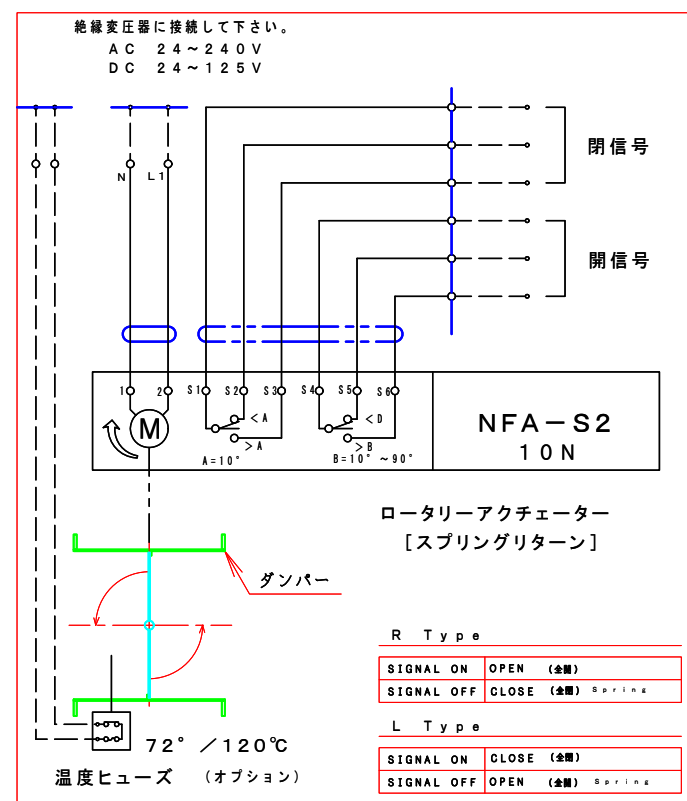

特 記


1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 溫度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全閉（EHDM LRF-□□□-S）・スプリングにより全開（EHDM L L F-□□□-S）

		回 数 REV . MARK	変更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF モーター・ダンパー EHDMRLF-75S スプリングリターン (SS)	
		年月日 DATE						
		承 認 APPROVED BY			尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY
		変更者 REVISED BY			1 : 3			武田 DEC . 18 . 2006
		記 事 CONTENTS	単位 UNITS					
			m m					
				 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO . , LTD.		図面番号 DRAWING NO. EHDMRLF-75S	変更 REV.MARK 回数 01	
			M #	保管 REGISTERED		O/ #	工事番号 JOB No.	
4	5	6	7	8				