

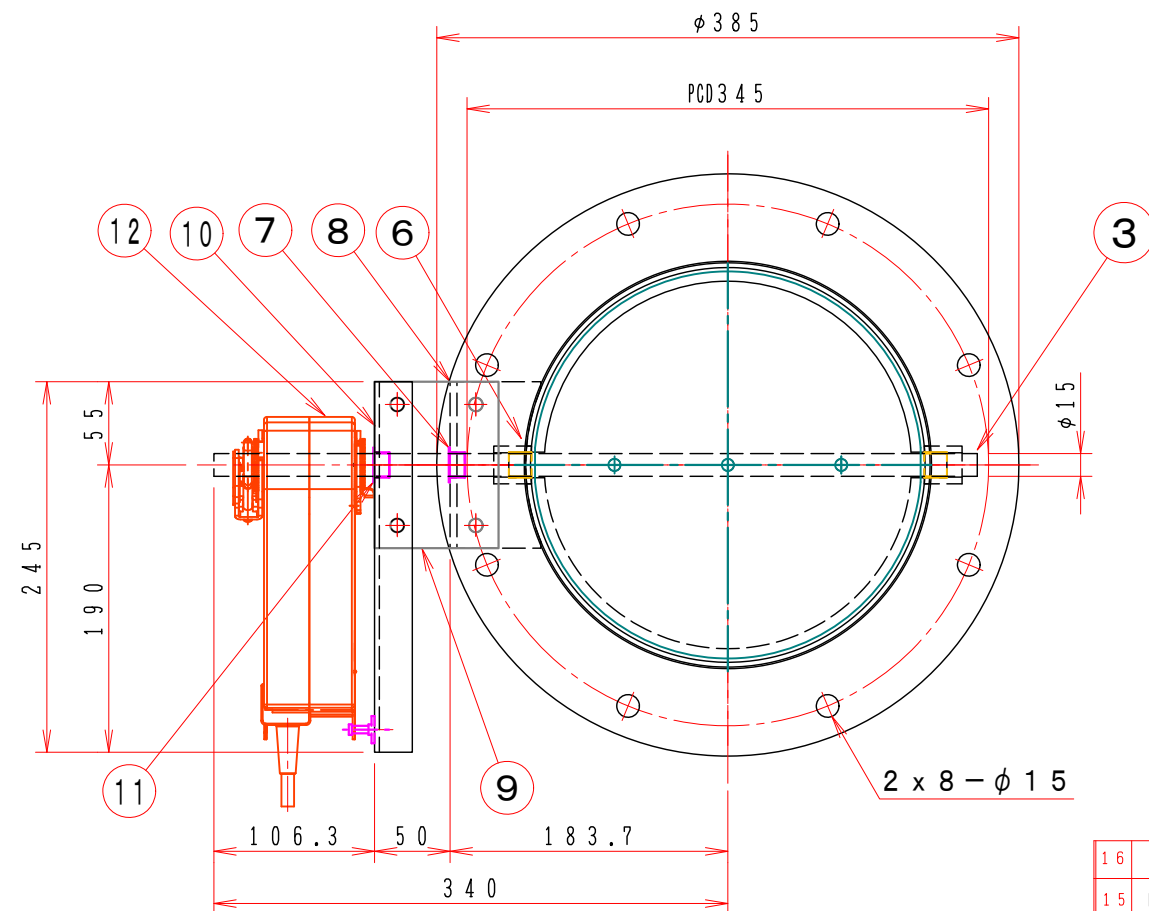


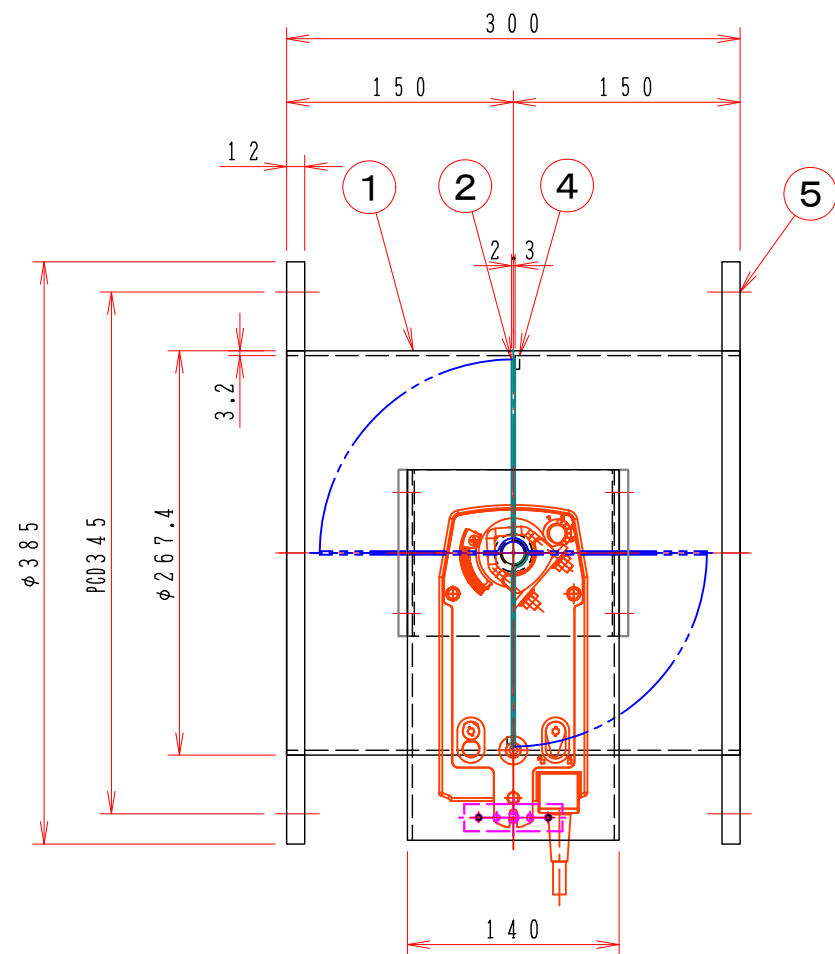

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1 6			
1 5	開度信号		N F 2 4 A - S R A C / D C - 2 4 V D C 2 ~ 1 0 V オプション
1 4	比例制御		N F 2 4 A - S R A C / D C - 2 4 V D C 0 ~ 1 0 V オプション
1 3	開閉信号		S 2 オプション
1 2	ロータリーアクチュエーター	1	N F A A C 2 4 V ~ 2 4 0 V D C 2 4 V ~ 1 2 5 V B E R I M O
1 1	ドライブシュ	1	L F Z F 1 5 - 1 0
1 0	駆動部取付板	1	S P C 3 . 2 t
9	接続板	2	S S 4 0 0 6 t
8	軸受取付基台	1	S P C 4 . 5 t
7	ドライブシュ	1	L F Z F 1 5 - 1 0
6	シャフトボス	2	B 2 0 2 1 5 X S
5	フランジ	1 組	J I S - 5 K [相当] S S 4 0 0 1 2 t
4	羽根当て	1	S S 4 0 0 3 . 2 x 1 0
3	シャフト	1	S G D ϕ 1 5
2	可動羽根	1	S P C 2 . 3 t
1	ダンパー本体	1	M D - 2 5 0 A S P C 3 . 2 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

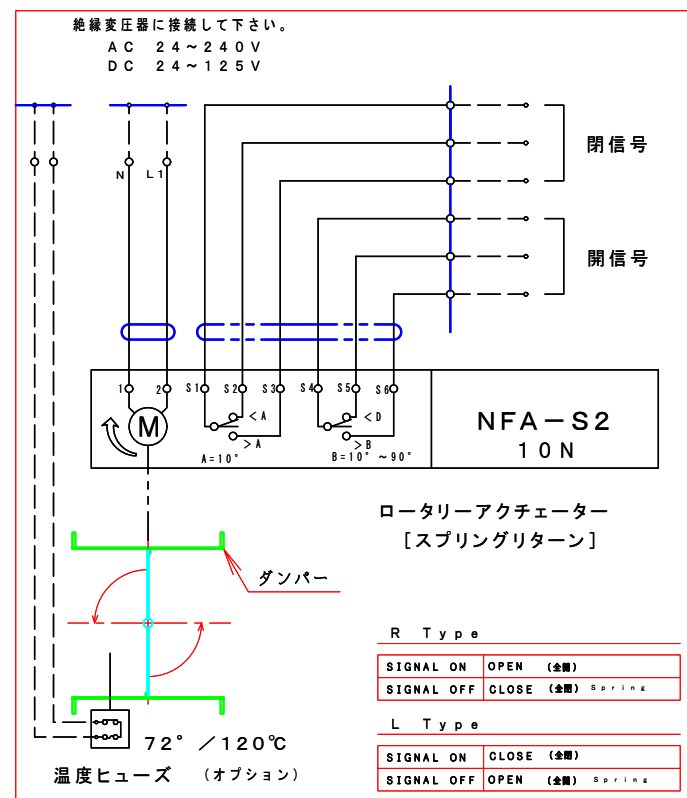

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。

静压：±2.0 KPa 以下 风速：20 m/s 以下 温度：-10 ~ 60 °C 以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全閉（EHPMLRF-□□□-S）・スプリングにより全開（EHPMLLF-□□□-S）

		回数 REV. MARK		 承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
		年月日 DATE		尺度 SCALE		. .		. .	
		承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		モーター・ダンパー EHPMRLF-250A-S スプリングリターン	
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS		. . Takeda JAN. 21. 2015		(SS)	
		記事 CONTENTS		変更 REVISIONS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		01 10 EHPMRLF-250A-S	
				変更回数		01		変更回数	
3				工事番号 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.			