


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

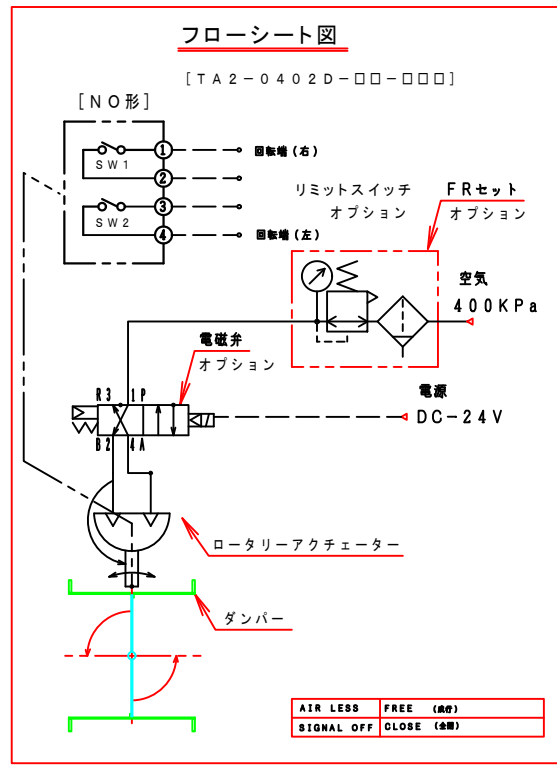

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下
- ☆ ロータリアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

17			
16	リミットスイッチ	1	024-004 (オプション) KINETROL
15	サイレンサー	1	AN103-01 (オプション) SMC
14	ハーフユニオン	3	KQ2H06-01S (オプション) SMC
13	スピードコントローラー	2	AS2201F-01-06S (オプション) SMC
12	電磁弁	1	VZ3140-5LD-01 (オプション) SMC
11	接続板	2	SS400
10	ロータリアクチュエーター	1	024-100 KINETROL
9	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5	フランジ	1	SUS304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 1.5t
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-250φ (SUS) PL=1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
FEB. 27. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: タケダ SEP. 19. 2014

単位 UNITS: . . .

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

エアー駆動ダンパー (SUS)

EVDAKF-250U

変更回数: 01

REV. MARK: 01

図面番号 DRAWING NO.