


二位置制御（閉→成行）

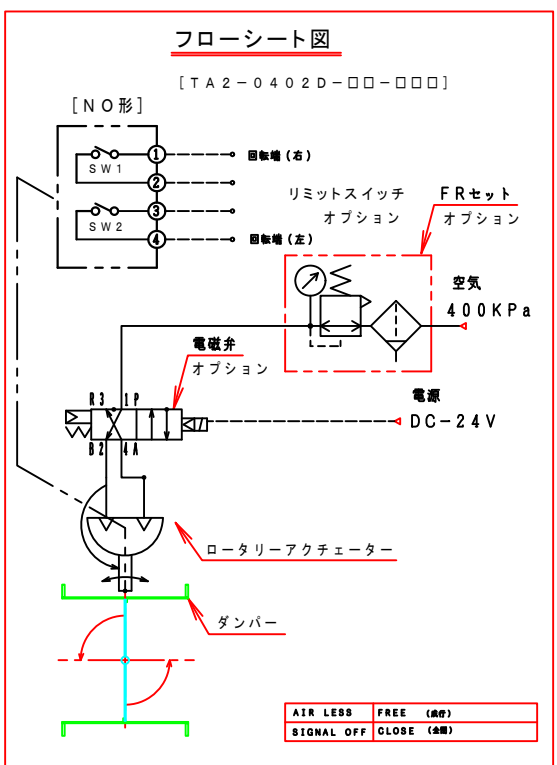

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0 KPa以下 風速：20 m/s以下 温度：-10～60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| No | 部品名称          | TITLE | 数量 | 備考(規格・寸法)               | (DIMENSIONS) |
|----|---------------|-------|----|-------------------------|--------------|
| 10 | ロータリーアクチュエーター |       | 1  | 014-100                 | KINETROL     |
| 9  | カップリング        |       | 1  | C656S                   |              |
| 8  | 駆動部取付金具       |       | 1  | SPCC 2.3t               |              |
| 7  | 接続金具          |       | 2  | SPCC 2.3t               |              |
| 6  | 取付架台          |       | 1  | SPCC 2.3t               |              |
| 5  | フランジ          |       | 1  | SUS-304 4.0t            |              |
| 4  | 軸受            |       | 2  | B1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6 |              |
| 3  | シャフト          |       | 1  | SUS-304 φ6.0            |              |
| 2  | 羽根            |       | 1  | SUS-304 t=1.5           |              |
| 1  | ケーシング         |       | 1  | 50A SUS-304 2.0t        |              |

|              |          |                |                |
|--------------|----------|----------------|----------------|
| 回数 REV. MARK | 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY |
|              |          |                |                |
| 記事 CONTENTS  |          |                |                |

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:2

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED: . . .

名称 TITIF

小径ダンパー 50A

自動ダンパー 50型

EVQNAF-50AU-1

図面番号 DRAWING NO. EVQNAF-50AU-1F

変更回数 00

REV. MARK 01