


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19	軸受	2	UFL-20010ES
18	ハーフユニオン	1	KQ2H06-01S オプション
17	サイレンサー	1	オプション
16	一山ナックルジョイント	1	I-020B
15	スピードコントローラー	1	オプション
14	電磁弁	1	オプション
13	エアシリンダー	1	CVM5B20-50-15MZ-B54 オプション
12	エアシリンダー	1	CVM5B20-50-15MZ
11	ドライブブッシュ	1	LFZF10-10
10	シリンダー取付金具	1	SPC-2.3t
9	耐熱基板	1	PMX-573
8	基板取付台	1	SPC-2.3t
7	リンク板	2	SS400 4.5t
6	リンクージ	1	SS-400
5	シャフトブッシュ	2	B-20010ES
4	フランジ	1組	SS400 4.5t
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPHC-2.3t
1	ダンパー本体	1	SS-50A 2.3t
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとす。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下
 ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

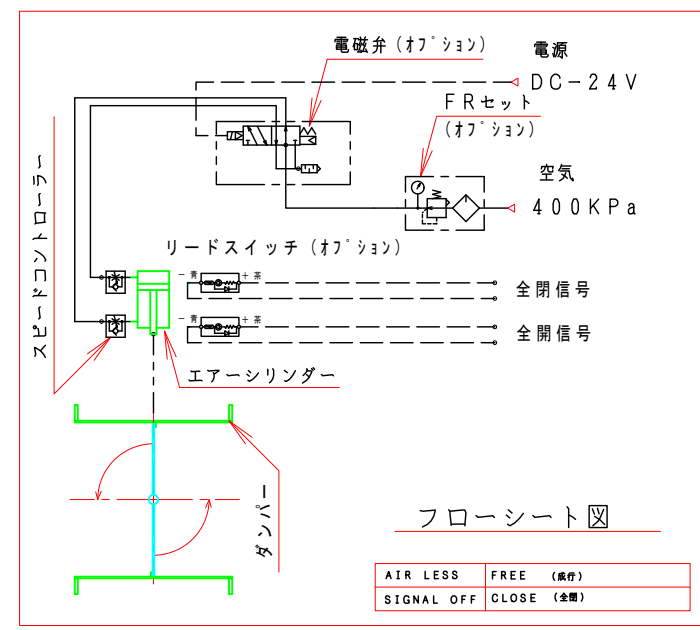

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
DEC. 11. 2009	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda	承認 APPROVED BY	武田	DEC. 15. 2006
1. 修正済	変更者 REVISED BY	単位 UNITS	mm
記事 CONTENTS		EISHIN KUCHO CO., LTD.	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 武田
 DEC. 15. 2006

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF
 自動ダンパー
 EVDAVF-50A SHS
 [耐熱軸受付] 400℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.
 EVDAVF-50A SHS

01
 10
 変更回数 00

工事番号 JOB No.