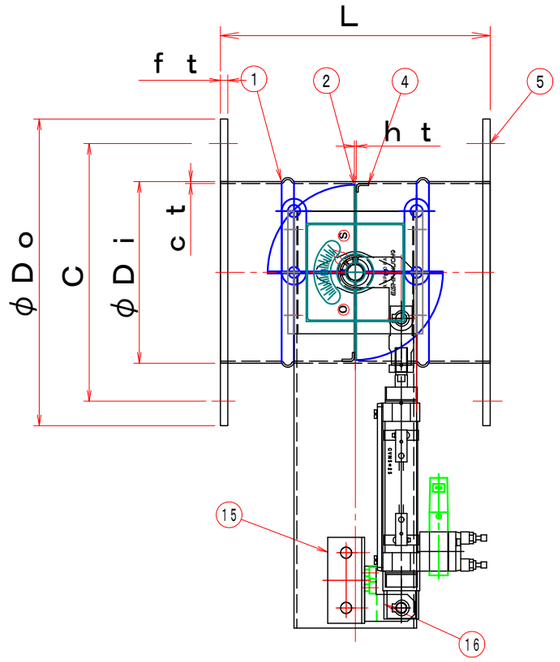

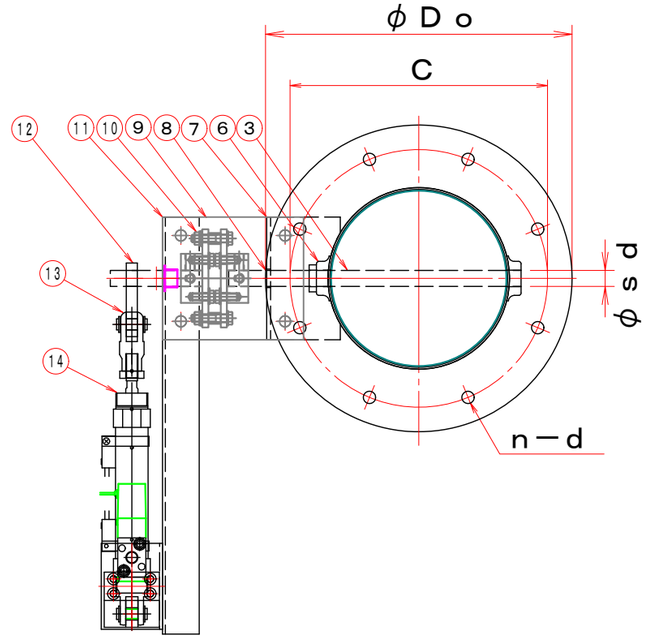

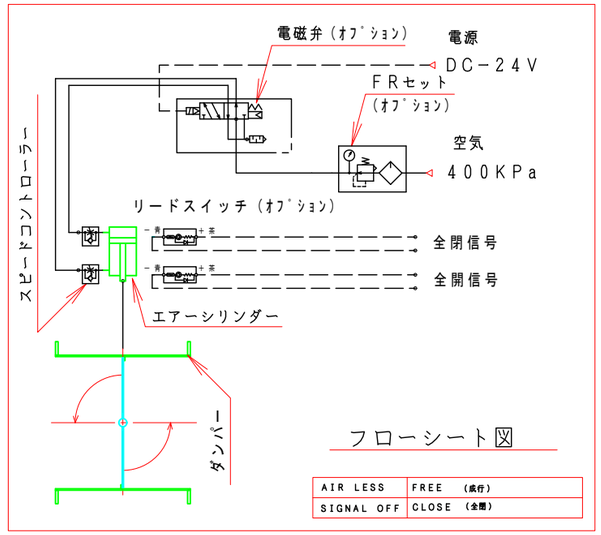

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±４９０Ｐａ［±５０ｍｍＡｑ］以下　風速：１５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～２００℃以下

☆　エアーシリンダーは仕様により異る場合があります、別途お問い合せ下さい。

☆　開閉センサーの後付は不可（シリンダー交換になります）

型　　式	φDi	φDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	φsd	エアーシリンダー
EVDAVF －75－EHU	73	129	109	4－10	200	1．6	1．6	6	13	CVM5D20－50－15MZ
EVDAVF －100－EHU	98	200	160	8－10	220	1．6	1．6	6	13	CVM5D20－50－15MZ
EVDAVF －125－EHU	123	225	185	8－10	220	1．6	1．6	6	13	CVM5D20－50－15MZ
EVDAVF －150－EHU	148	250	210	8－10	220	1．6	1．6	6	13	CVM5D25－75－15MZ
EVDAVF －175－EHU	173	275	235	8－10	220	1．6	1．6	6	13	CVM5D25－75－15MZ
EVDAVF －200－EHU	198	300	260	8－10	220	1．6	1．6	6	13	CVM5D25－75－15MZ
EVDAVF －225－EHU	223	325	285	8－13	300	1．6	1．6	6	13	CVM5D25－75－15MZ
EVDAVF －250－EHU	248	350	310	8－13	300	1．6	1．6	6	13	CVM5D32－75－15MZ
EVDAVF －275－EHU	273	375	335	12－13	300	1．6	1．6	6	13	CVM5D32－75－15MZ
EVDAVF－300－EHU	298	400	360	12－13	300	1．6	1．6	6	13	CVM5D40－100－15MZ
EVDAVF－325－EHU	323	425	385	12－13	350	1．6	1．6	6	13	CVM5D40－100－15MZ
EVDAVF－350－EHU	348	450	410	12－13	350	1．6	1．6	6	13	CVM5D40－100－15MZ
EVDAVF－375－EHU	373	475	435	12－13	400	1．6	1．6	6	13	CVM5D40－100－15MZ
EVDAVF－400－EHU	398	500	460	12－13	400	1．6	1．6	6	13	CVM5D40－100－15MZ
EVDAVF－450－EHU	448	550	510	16－13	450	1．6	1．6	6	13	CVM5D40－100－15MZ
EVDAVF－500－EHU	498	600	560	16－13	500	1．6	1．6	6	13	GC1DN50－150
EVDAVF－550－EHU	548	650	610	16－13	550	1．6	1．6	6	13	GC1DN50－150
EVDAVF－600－EHU	598	700	660	20－13	600	1．6	1．6	6	13	GC1DN50－150

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）
20			
19			
18			
17			
16	エアーシリンダー（センサー付）		
15	クレビス	1	
14	クレビス受け取付部品	1	SPC
13	エアーシリンダー	1	
12	二山ナックルジョイント	1	
11	リンケージ	1	SS－400
10	シリンダー取付板	1	SPC
9	耐熱カップリング	1	
8	耐熱接続板	1	PMX－573
7	ドライブッシュ	2	LFZF
6	基板取付台	1	SUS－304
5	軸　　受	2	SUS－304
	フランジ	1組	SUS－304
4	羽根当て	1	SUS－304
3	シャフト	1	SUS－304
2	可動羽根	1	SUS－304
1	ダンパー本体	1	VD－150φ　SUS304

見積参考図

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 DEC. 02. 2020	自動ダンパー（エアー式） EVDAVF－□□□－EHU 耐熱　200℃［SUS］
単位 UNITS mm			図面番号 DRAWING NO. EVDAVF－□□□－EHU　1/2
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	保管 REGISTERED		変更回数 REV.MARK 00

M/#　　O/#　　工事番号 JOB No.