

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

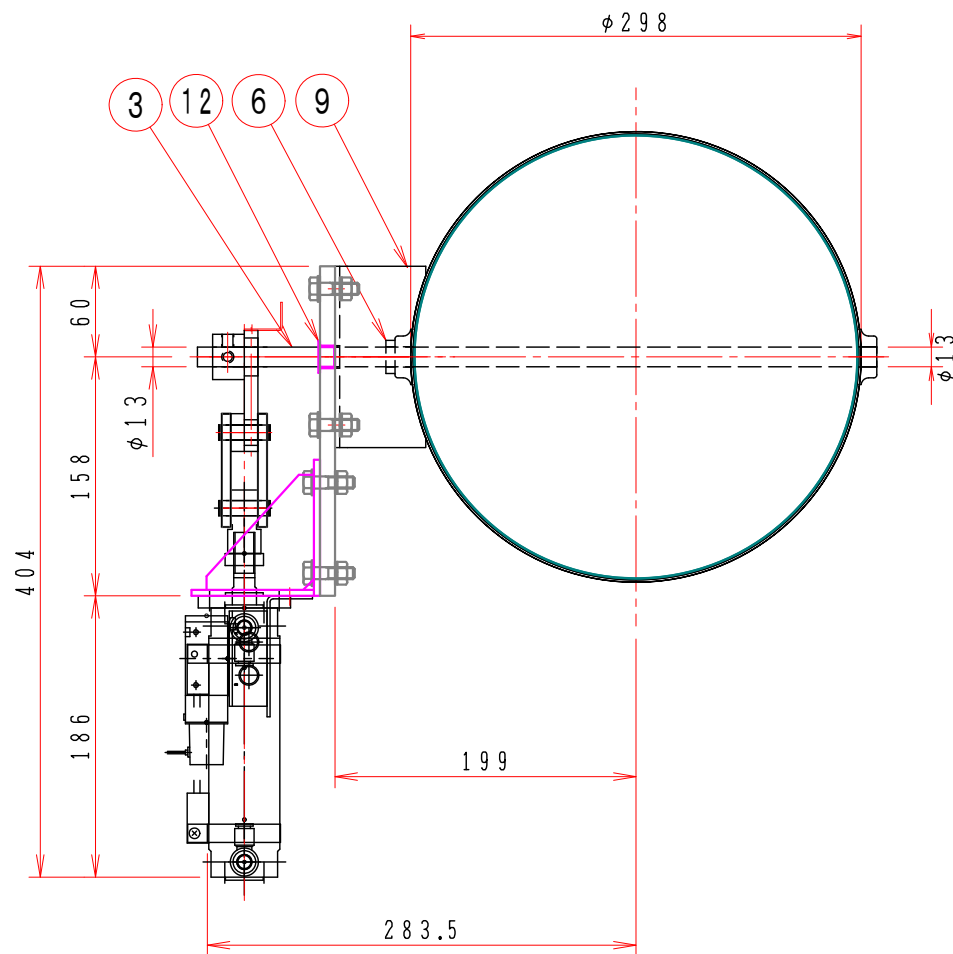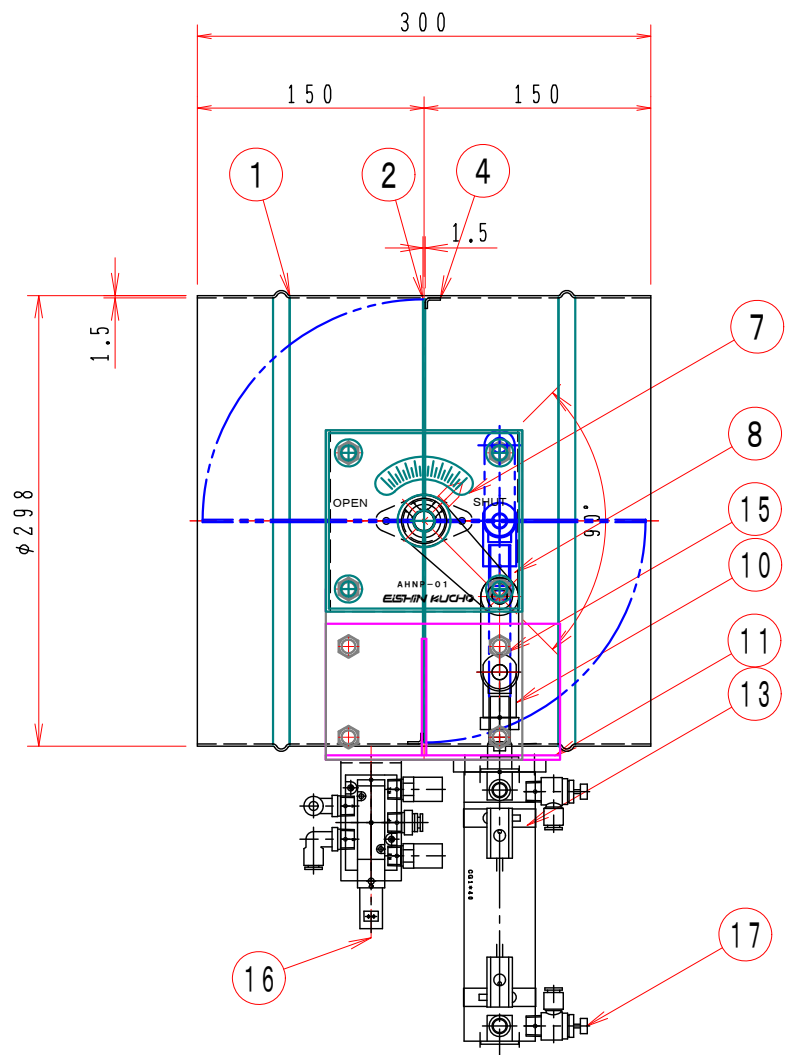

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


20			
19	ハーフユニオン	KQ2H06-01S	オプション
18	サイレンサー	AN103-02	オプション
17	スピードコントローラー	AS2201F-02-06S	オプション
16	電磁弁	VZ5140-5LZ-02	オプション
15	一山ナックルジョイント	1 I-G04	
14	エアシリンダー	CG1FN40-100-B54-XB6	オプション
13	エアシリンダー	CG1F40-100-XB6	
12	ドライブシュ	1 LFZF13-10	
11	シリンダー取付金具	1 SPC-3. 2t	
10	耐熱基板	1 PMX-573	
9	基板取付台	1 SPC-3. 0t	
8	リンク板	2 SS400 6. 0t	
7	リンクージ	1 SS-400	
6	軸 受	2 SUS-304 1. 5t	
5			
4	羽根当て	1 SUS-304 3x15	
3	シャフト	1 SUS-304 $\phi 13$	
2	可動羽根	1 SUS-304 1. 5t	
1	ダンパー本体	1 VD-300 ϕ SUS304 1. 5t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧: $\pm 490\text{Pa} [\pm 50\text{mmAq}]$ 以下 風速: 15m/s 以下 温度: $-10 \sim 200^\circ\text{C}$ 以下

- ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 開閉センサーの後付は不可 (シリンダー交換になります)

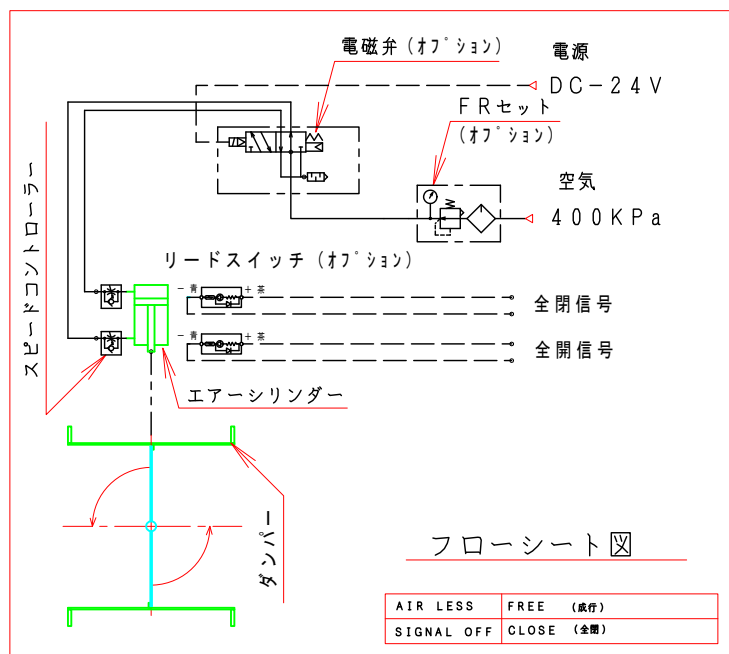

		回数 REV. MARK	REVISIONS 変更
		年月日 DATE	
		承認 APPROVED BY	
		変更者 REVISED BY	
		記事 CONTENTS	

尺度 SCALE
1 : 5
単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY
設計 DESIGNED BY
製図 DRAWN BY
武田
DEC. 15. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITLE	自動ダンパー EVDA-300EHU 板金プレスダンパー
図面番号 DRAWING NO.	EVDA-300EHU
工事番号 JOB No.	
変更回数 REV. MARK 00	