
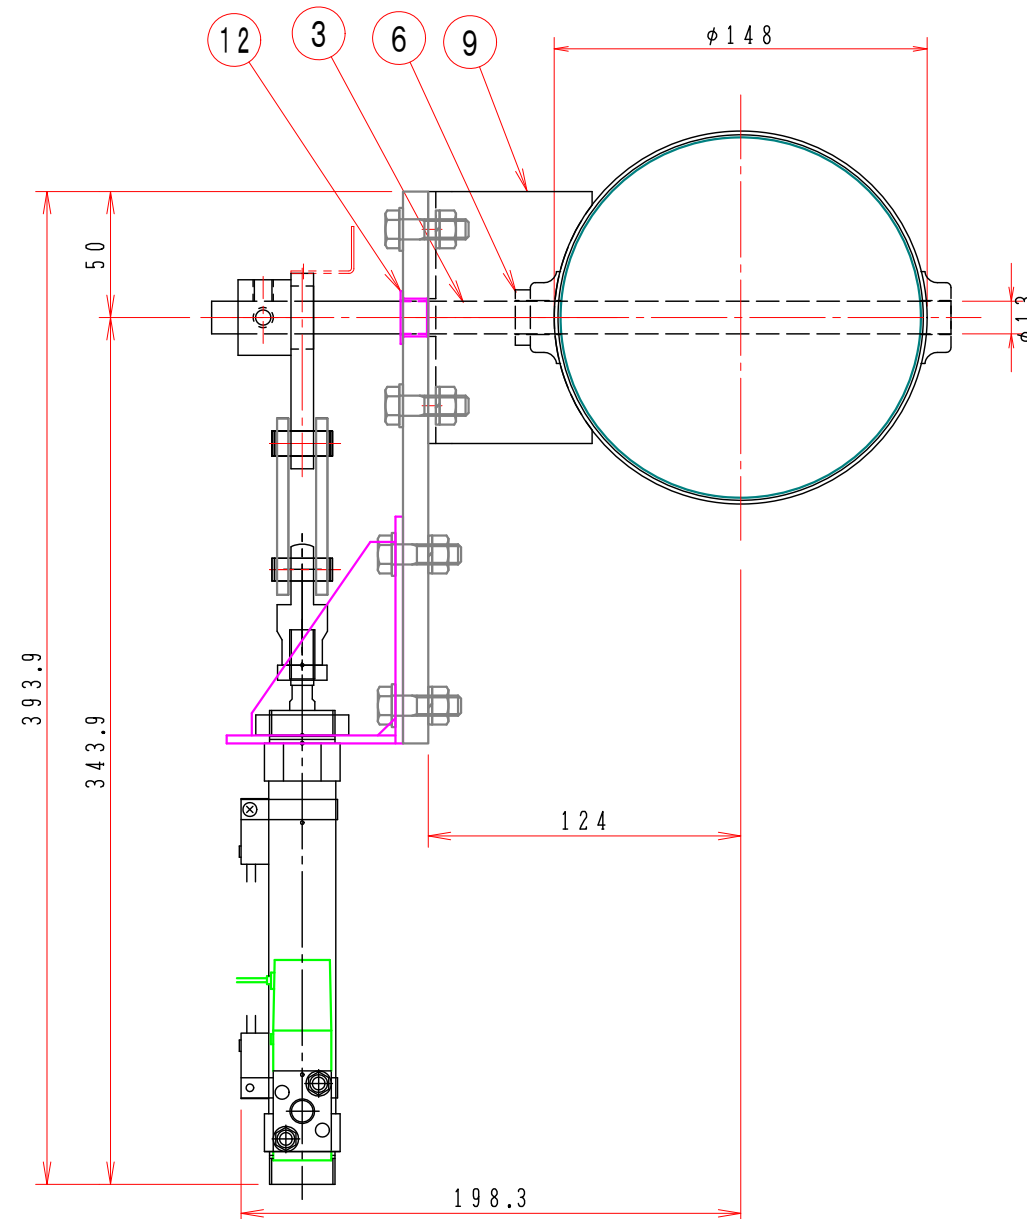


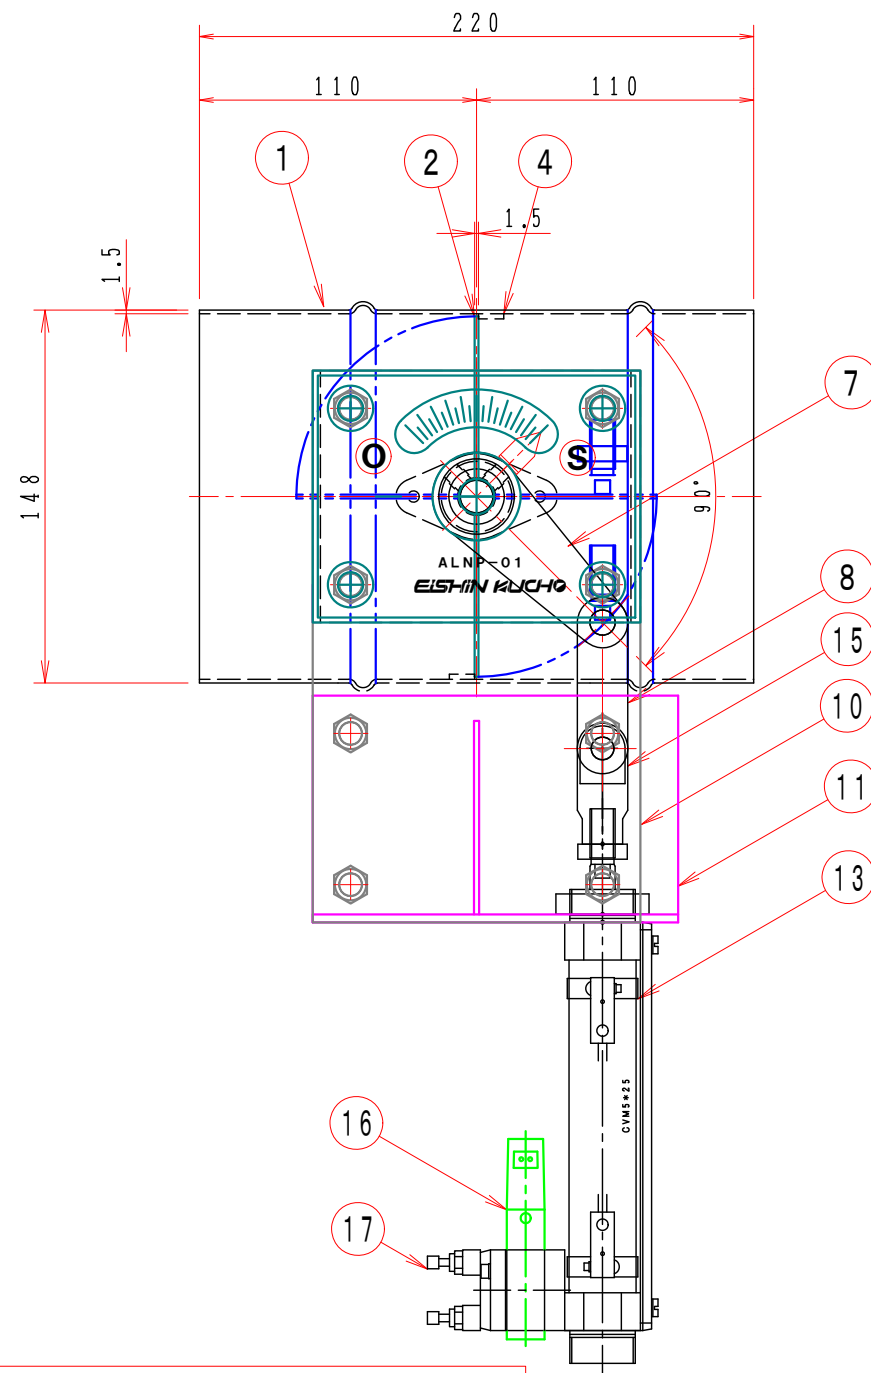


注記


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	一山ナックルジョイント	1	I-032B
13	エアーシリンダー	1	CVM5B25-100-15MZ
12	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3. 2t
10	耐熱基板	1	PMX-573
9	基板取付台	1	SUS-304 3. 0t
8	リンク板	2	SS400 4. 5t
7	リンクージ	1	SS-400
6	軸 受	2	SUS-304 1. 5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 0. 8t
3	シャフト	1	SUS-304 ϕ 13
2	可動羽根	1	SUS-304 1. 5t
1	ダンパー本体	1	SUS-150 ϕ 1. 5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
☆ エアーシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

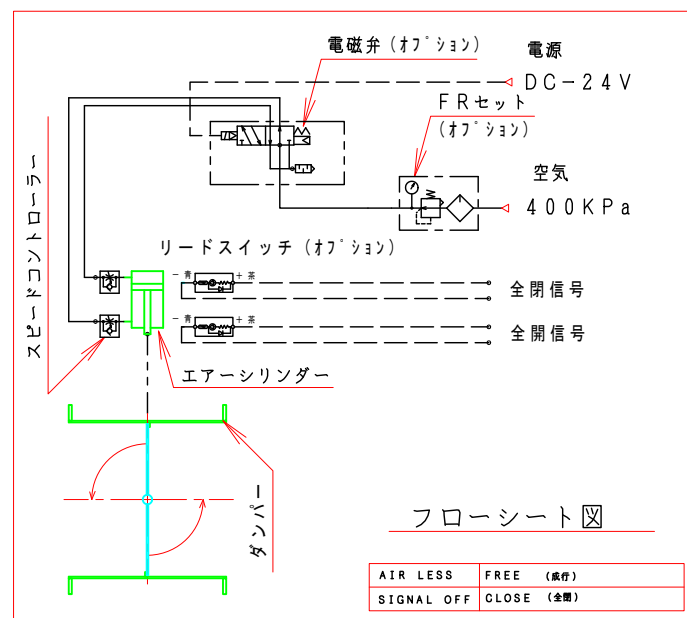

K			承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
			• •	• •
Y	尺度 SCALE 1 : 3		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Y			• •	武田 DEC. 15. 2006
	単位 UNITS mm			
REVISIONS 変更 #  栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.				
		保管 REGISTERED	• •	