


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもとまって変更することがある。

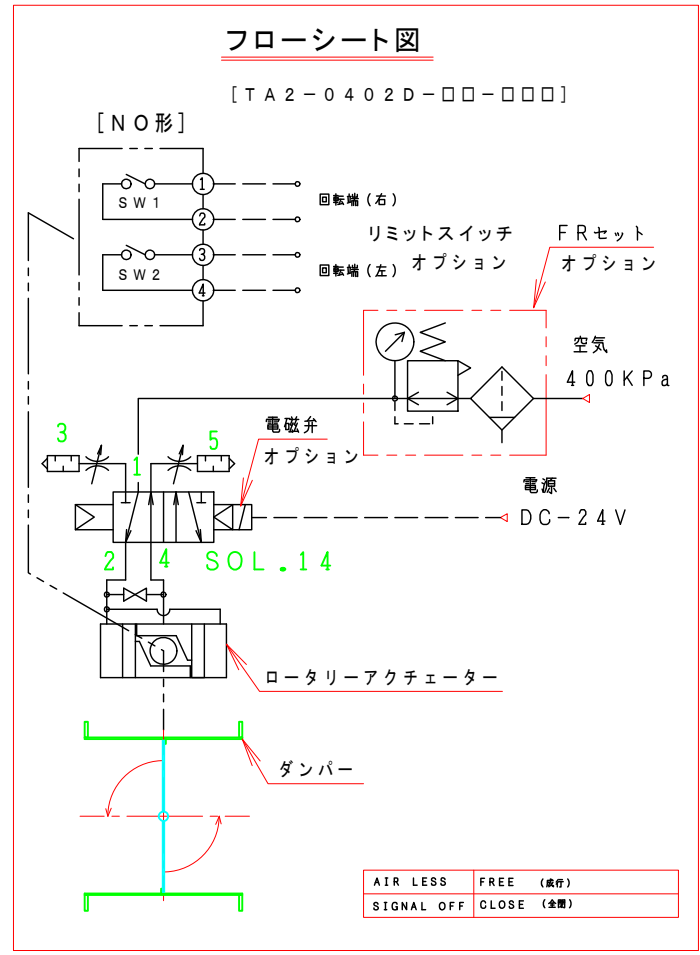

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8 KPa [±80 mmAq] 以下 風速：15 m/s 以下 温度：-10 ~ 50 °C 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

| | | |
|----|---------------|------------------------------|
| 15 | | |
| 14 | 電磁弁、開平信号付 | TA2-0402D-31-SN5 オプション |
| 13 | 電磁弁付 | TA2-0402D-30-SN5 オプション |
| 12 | 駆動部取付板 | 1 SPC 2.3 t |
| 11 | カップリング | 1 A-82513 SS400 |
| 10 | ロータリーアクチュエーター | 1 TA2-0402D-00 KONAN |
| 9 | ドライブッシュ | 1 LFZF13-10 |
| 8 | 接続板 | 2 SS400 4.5 t |
| 7 | 部品取付架台 | 1 SUS-304 3.0 t |
| 6 | 軸キャップ | 2 SUS-304 1.5 t |
| 5 | フランジ | 1 SUS304 6.0 t |
| 4 | 羽根当て | 1 SUS-304 3x15 |
| 3 | シャフト | 1 SUS304 φ13 |
| 2 | 可動羽根 | 1 SUS304 1.5 t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 MD-300φ SUS304 1.5 t |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

| | | | |
|----------------|---|------------------|--------------|
| 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITIF |
| 年月日 DATE | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | エアードンパー |
| 承認 APPROVED BY | 単位 UNITS | SEP. 19. 2014 | EVDAO F-300U |
| 変更者 REVISED BY | 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | (SUS) |
| 記事 CONTENTS | | | 変更回数 01 |
| 変更 REVISIONS | 工事番号 JOB No. | 図面番号 DRAWING NO. | 01 |